

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Beskydská 639-641**

PSČ, místo: **742 13 Studénka - část obce Butovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2739,75 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,40 m²/m³**

Celková energeticky vztahná plocha: **2386,00 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 48

A

Velmi
úsporná **B**

← 72

B

Úsporná **C**

← 96

88 **C**

Méně úsporná **D**

← 143

D

Nehospodárná **E**

← 191

E

Velmi
nehospodárná **F**

← 239

F

Mimořádně
nehospodárná **G**

G



← 57

← 85

← 113

← 170

← 226

← 283

104

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

209,5

248,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☒
Střechu:	☒
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

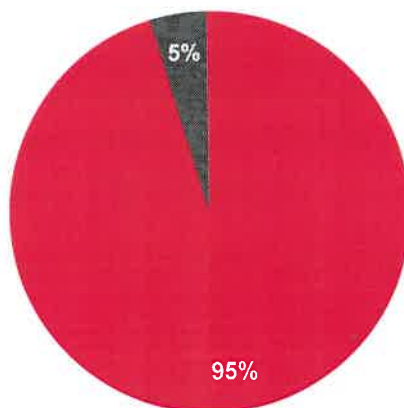

■ Zemní plyn - 199,9
■ Elektřina ze sítě - 9,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie				Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C		57				28	
D	0,49						4
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		134,9				65,9	8,6

Zpracovatel: Ing. Ivana Tesaříková

Kontakt: Na Příkopě 814

755 01 Vsetín

Osvědčení č.: 127

Vyhotoveno dne: 05.03.2019

Podpis:

