

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, z vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Nákladní 802, k.ú. 663557,**  
**p.č. 45/3**

PSČ, místo: **360 05, Karlovy Vary**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1127.45** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru AV: **0.37** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **941.5** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

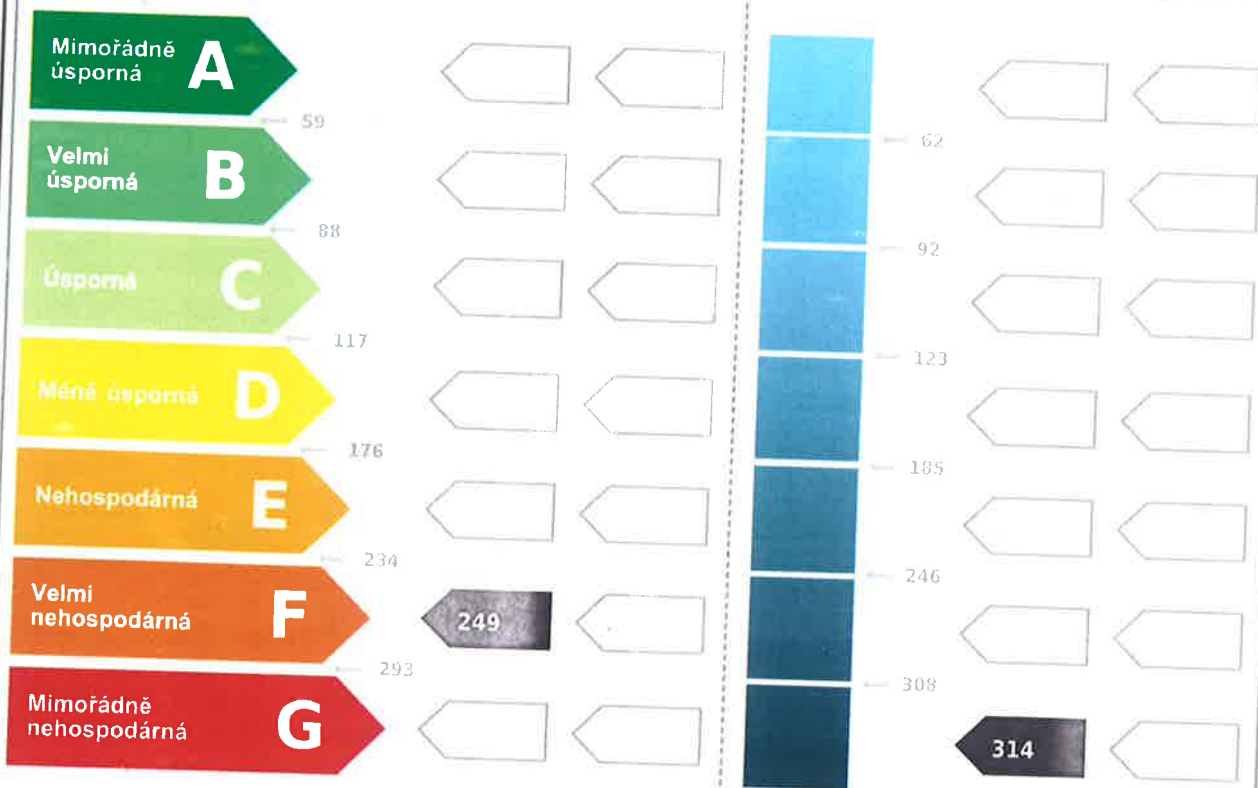

**Hodnoty pro celou budovu**  
MWh/rok

**234.1**

**296.0**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

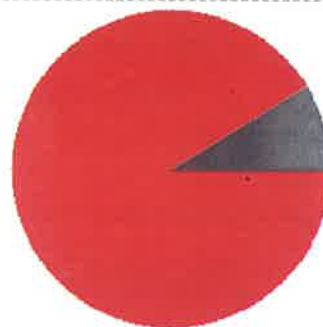

■ zemní plyn: 213.8  
■ elektrická energie: 20.3

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílíč dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)		
<b>A</b>							
<b>B</b>							
<b>C</b>						28.8	3.2
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>	1.13	217					
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>204.0</b>				<b>27.2</b>	<b>3.1</b>

Zpracovatel: **Ing. Klícha Jan**  
Kontakt: **Sadová 43, 35703, Svatava**  
**731937233 / klichajan@volny.cz**

Osvědčení č.: **1565**  
Vyhотовeno dne: **7.12.2017**  
Podpis: