



ČEZ TEPLÁRENSKÁ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Vlastník: Společenství vlastníků domu U Stadiónu 829/4,
U Stadiónu 829/4, 400 01 Ústí nad Labem

Předmět: bytový dům, U Stadiónu 829/4,
400 01 Ústí nad Labem



Datum vyhotovení: 26. 08. 2016

Vypracoval: Ing. Marcela Lagnerová,
číslo oprávnění energetického specialisty: 869

**Evidenční číslo energetického auditu z evidence o provedených činnostech
energetických specialistů:** 1512016 (ENEX: 15789)

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U Stadiónu 829/4, k.ú.
775053, p.č. 623**

PSČ, místo: **400 01, Ústí nad Labem**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1089.79** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.39** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **925.07** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

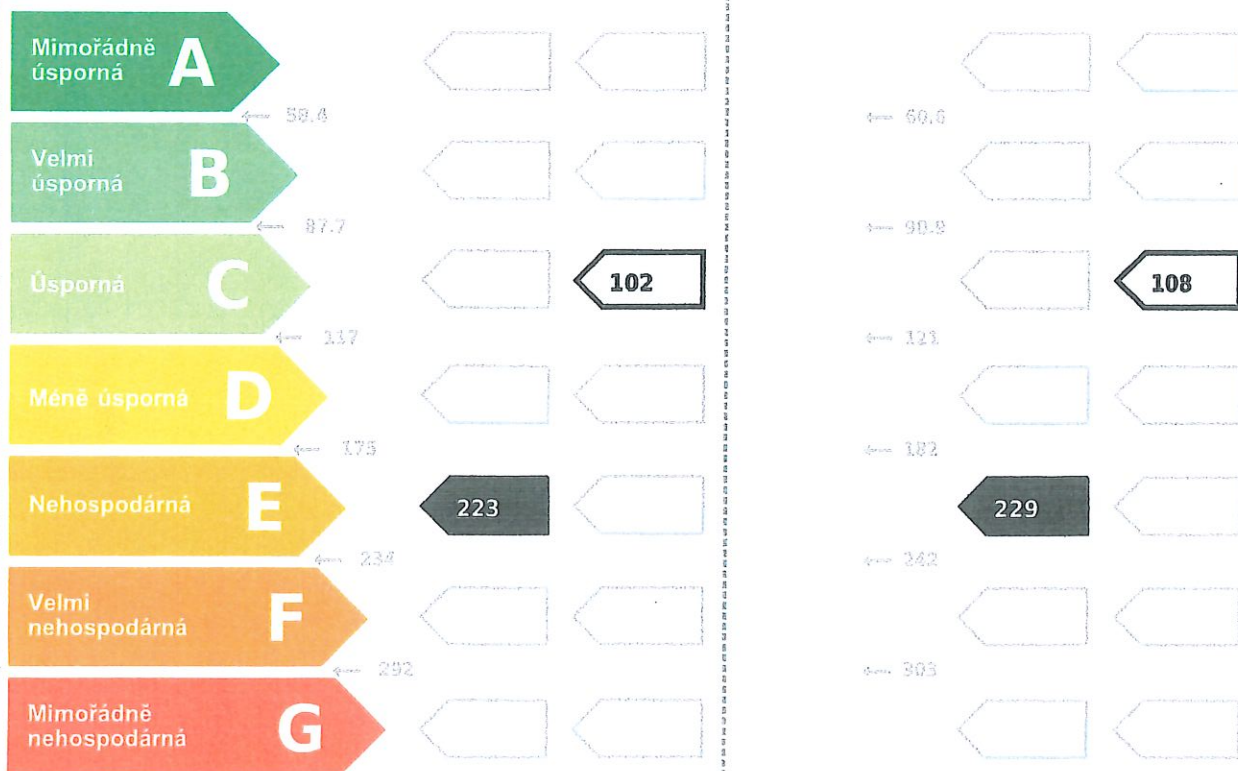

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

205.9

211.8

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

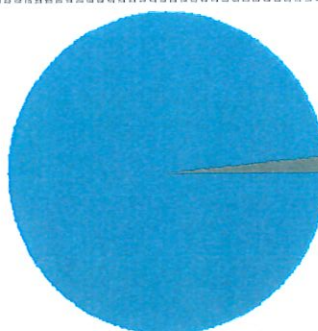

■ CZT - 0.26 $\leq 50\%$: 203
■ elektrická energie: 2.9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A								
B								
C		68.5				30.3	3.2	
D	0.35					30.3	3.2	
E								
F	189							
G	1.00							
Hodnoty pro celou budovu		175.0				28.1	2.9	
MWh/rok								

Zpracovatel: Ing. Marcela Lagnerová
 Kontakt: 5. května 94/45, 418 01, Bílina
 731103264 / marcela.lagnerova@seznam.cz

Osvědčení č.: 0869
 Vyhотовeno dne: 26.8.2016
 Podpis:

