

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Za jednotou č. p. (930 – 935),**
 PSČ, místo: **277 11 Neratovice**
 Typ budovy: **Bytový dům**
 Plocha obálky budovy: **7 538,6** m²
 Objemový faktor tvaru A/V: **0,34** m²/m³
 Celková energeticky vztázná plocha: **7 159,9** m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m².rok)

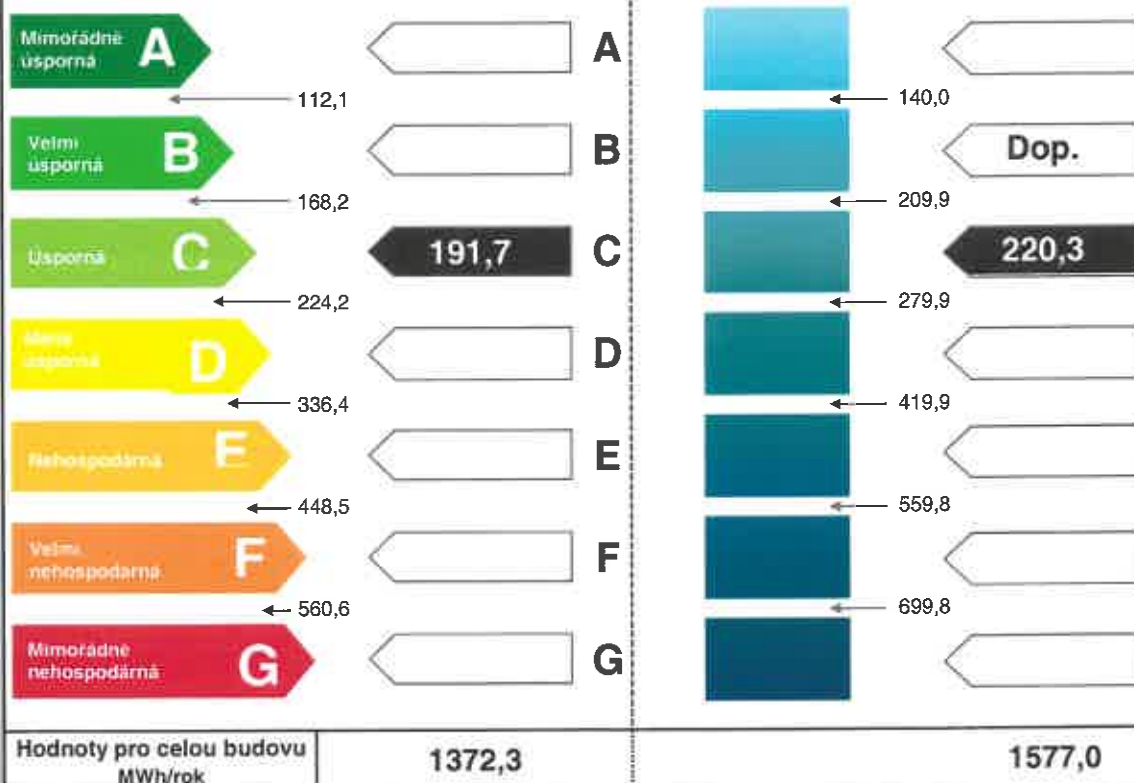

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ		PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII	
Opatření pro	Stanovena	Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
Vnější stěny:	☒	■ Zemní plyn ■ Černé uhlí ■ Hnědé uhlí ■ Propan-butan/LPG ■ Topný olej ■ Elektřina ■ Dřevěné peletky ■ Kusové dřevo, dřevní štěpka ■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo) ■ Elektřina - dodávka mimo budovu ■ Teplo - dodávka mimo budovu ■ CZT s vyšším než 80% podílem OZE ■ CZT s vyšším než 50% a nejvýše 80 % podílem OZE ■ CZT s 50% a nižším podílem OZE ■ Ostatní neuvedené energonositele Elektřina ; 8% CZT s 50% a nižším podílem OZE; 92%	
Okna a dveře:	☐		
Střechu:	☒		
Podlahu:	☐		
Vytápění:	☐		
Chlazení/klimatizaci:	☐		
Větrání:	☐		
Přípravu teplé vody:	☐		
Osvětlení:	☐		
Jiné:	☐		
Doporučení		Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněn šipkou	

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Celá budova	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{om} W/(m².K)	Díleč dodaná energie			Měrné hodnoty kWh/(m².rok)		
Náročnost úsporná							
A							
B							
C		142,1		0,4		37,6	11,5
D	0,558						
E							
F							
F							
G							
Mínorátní neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		1017,6	0,0	3,2	0,0	269,4	82,2

Zpracovatel:	Ing. Plamen Penkov, CSc.	Osvědčení č.:	187
Kontakt:	U Sokolovny 120, 252 03 Řitka / +420 606 92 00 74 / plamen.penkov@volny.cz /	Vyhotoveno dne:	17. Prosince / 2014
		Podpis:	

