

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Švabinského 1749/19, k.ú.**

713520, p.č. 297/2

PSC, místo: **702 00, Moravská Ostrava**

Typ budovy: **Administrativní budova**

Plocha obálky budovy: **1345.11** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.47** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **1072.84** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)


Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	95								
Velmi úsporná B	143								
Úsporná C	190			174					
Méně úsporná D	230								
Nehospodárna E	285								
Velmi nehospodárna F	380								
Mimořádně nehospodárna G	476								

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

246.9

439.0

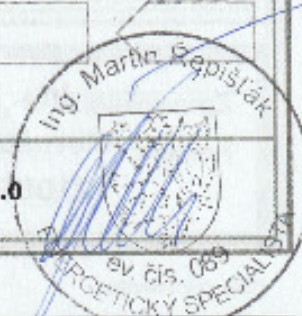

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

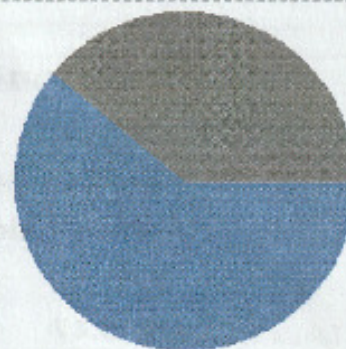

■ CZT - OZE <= 50%: 150.9
■ elektrická energie: 95

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{cm} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
A							
B						15.0	15.0
C							74.0
D	0.29	85.4					
E		141					
F	0.56						
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		151.0				16.1	79.4

Zpracovatel: Ing. Martin Řepišťák

Kontakt: Morušová 1015, 73934, Šenov

721085348 / mape@mapeenergy.cz

Osvědčení č.: 089

Vyhotoveno dne: 27.3.2019

Podpis:

