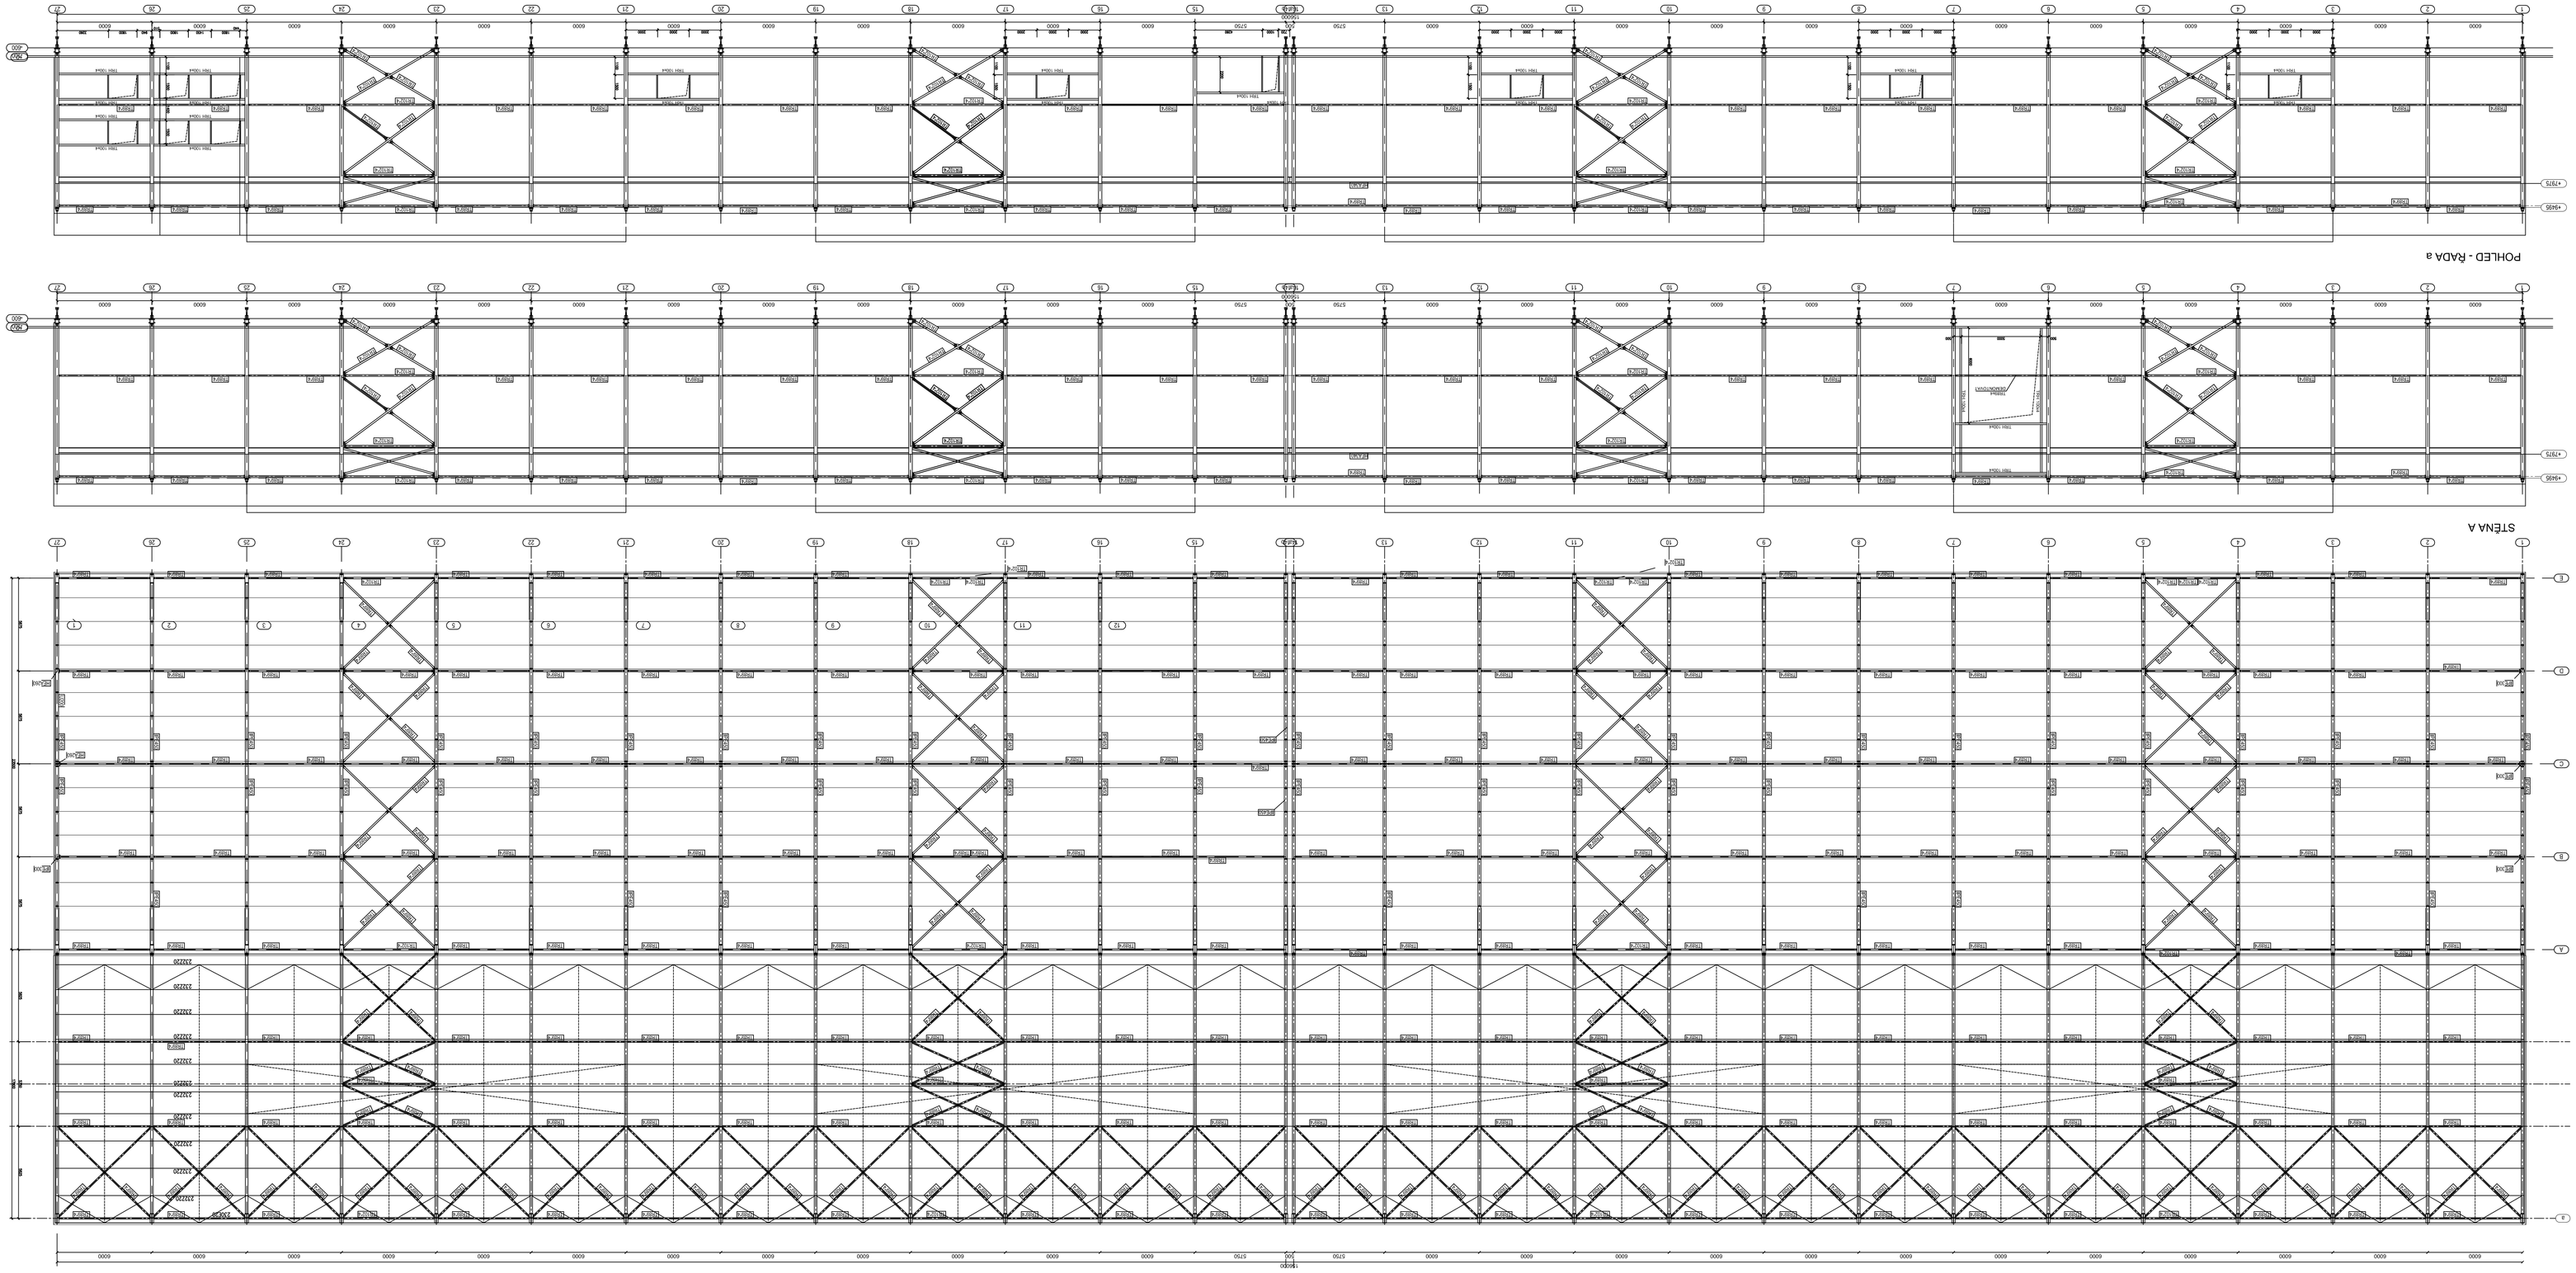

POZNÁMKY:
NA KOTOVOLNÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OK:
OC HALY – NIŽŠÍHOVÝ SYSTÉM
PROFILY METISO
MATERIÁL S450 00 + Z275
POVRCHOVÁ ÚPRAVA – ZÁKOV ZINEK
DLE ČSN EN 1090-2 TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2
MATERIÁL: S 355 J0, S 235 JR

Ocelová část konstrukce musí splňovat požadavky na kvalitu provedení dle ČSN EN 1090-2 a ČSN EN 1090-3 v platném znění. Veškeré svary musí splňovat minimálně kvalitu C dle ČSN EN ISO 5817. Svary jsou navrženy jako kontinuální, pokud není uvedeno jinak. Veškeré svary musí splňovat minimálně kvalitu B dle ČSN EN ISO 5817 pro svary namáhané únavou. Veškeré svary musí splňovat minimálně kvalitu B dle ČSN EN ISO 5817 pro svary namáhané únavou. Veškeré svary musí splňovat minimálně kvalitu B dle ČSN EN ISO 5817 pro svary namáhané únavou.

VYPRACOVAL:	Ing. S. Hrubša	DATUM:	10602 01 a.n.
ODPOVĚDNÝ:	Ing. S. Hrubša	7/2020	Změna č. 1 Ve 01 dne 10 601
SO:	V ZAMĚNĚCH VČ. NEZNEHRNOTÍ SÍTI		
AKCE:	PŘESTAVBA VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ HALY		FERMÉ
MÍSTO:	IČ Ostrava, Ostrava-Jih, Mariánské Hory, Hulváky, Zábřeh, Vítkovice		2144
PROFESE:	D.1.2 STAVBA – NOSNÁ OK		SIMPEX CPS
VYKRES:	PŮDORYS, ŘEZY, POHLEDY		WÉRKO 2-VÝKRESU
			2K/2020 DM/0.20
			1:100 4