

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Štouračova 894/18

PSČ, místo: 635 00 Brno, Bystrc

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1381,2 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,3 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 1642,3 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

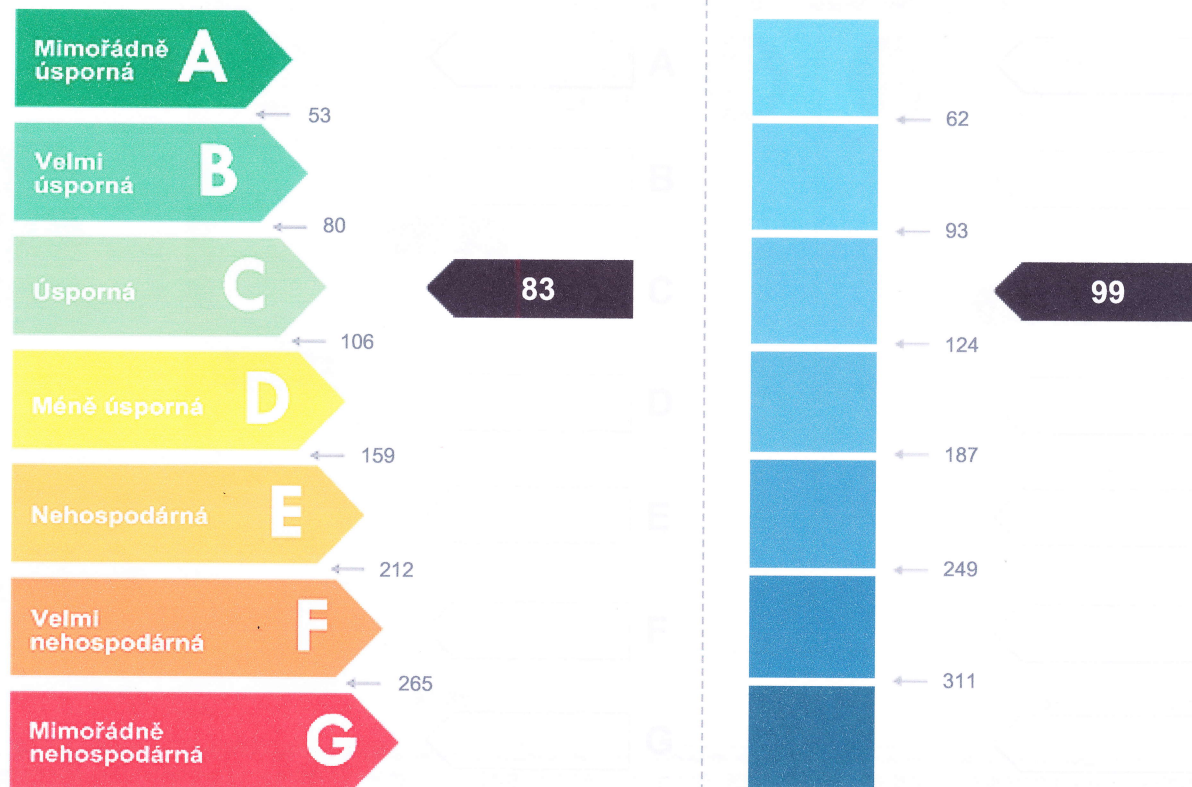

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

135,636

162,176

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 6,8
Zemní plyn: 128,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B	59					
	C					19	4
	D	0,50					
	E						
	F						
Mimořádně nevhodná	G						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		97,55				31,56	6,52

Zpracovatel: Ing. Radim Smolka
Kontakt: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1060
Vyhотовeno dne: 3.6.2014
Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Štouračova 893/20

PSČ, místo: 635 00 Brno, Bystrc

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1312,6 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,28 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 1644,1 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

52

Velmi úsporná **B**

78

Úsporná **C**

104

82

Méně úsporná **D**

157

Nehospodárná **E**

209

Velmi nehospodárná **F**

261

Mimořádně nehospodárná **G**



61

92

98

123

184

245

307

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

134,166

160,827

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 7
Zemní plyn: 127,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B		58					
C						20	4
D	0,51						
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		95,25				32,25	6,66

Zpracovatel: Ing. Radim Smolka
Kontakt: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1060
Vyhотовeno dne: 3.6.2014
Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Štouračova 894/18

PSČ, místo: 635 00 Brno, Bystrc

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1381,2 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,3 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 1642,3 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A

53

Velmi úsporná B

80

Úsporná C

106

Méně úsporná D

159

Nehospodárná E

212

Velmi nehospodárná F

265

Mimořádně nehospodárná G

83



62

93

124

187

249

311

99

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

135,636


162,176

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 6,8
Zemní plyn: 128,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B		59					
C						19	4
D	0,50						
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		97,55				31,56	6,52

Zpracovatel: Ing. Radim Smolka

Kontakt: ENERGO-DIALOG s.r.o.

Osvědčení č.: 1060

Vyhotoveno dne: 3.6.2014

Podpis:

