PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **, k.ú. 724866, p.č. 387/9**

PSČ, místo: **69123, Pohořelice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2681.95** m^2

Objemový faktor tvaru A/V: **0.39** m^2/m^3

Celková energeticky vztažná plocha: **2244.47** m^2



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 43.0	← 46.0
Velmi úsporná B	**54.8** / 50	**68.0** / 63
Úsporná C	← 64.5	← 69.0
Méně úsporná D	← 86.0	← 92.0
Nehospodárná E	← 129	← 138
Velmi nehospodárná F	← 172	← 184
Mimořádně nehospodárná G	← 215	← 230
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**122.9**	**152.6**


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☑
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

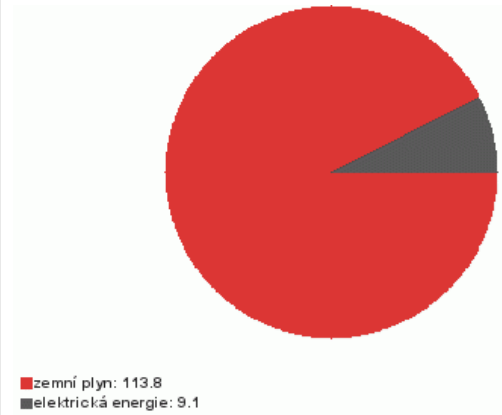

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
Mimořádně úsporná A							
B		46.5 / 41.9					
C	0.32 / 0.29					4.9 / 4.9	3.4 / 3.4
D							
E							
F							
G Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		**104.0**				**11.0**	**7.6**

Zpracovatel: **Ing. Petr Horák Ph.D.**
Kontakt: **Kratochvilka 129, 66491, Kratochvilka**
603598661 / horakpetr@email.cz

Osvědčení č.: **1093**
Vyhotoveno dne: **3.2.2017**
Podpis:

číslo dokumentu: **2017-002**