

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Zbudovská 761/3 , k.ú.**  
**728390, p.č. 1123/62, 1123/67**  
 PSČ, místo: **142 00, Praha 4 - Libuš**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **2139.6** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.44** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **2010.4** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

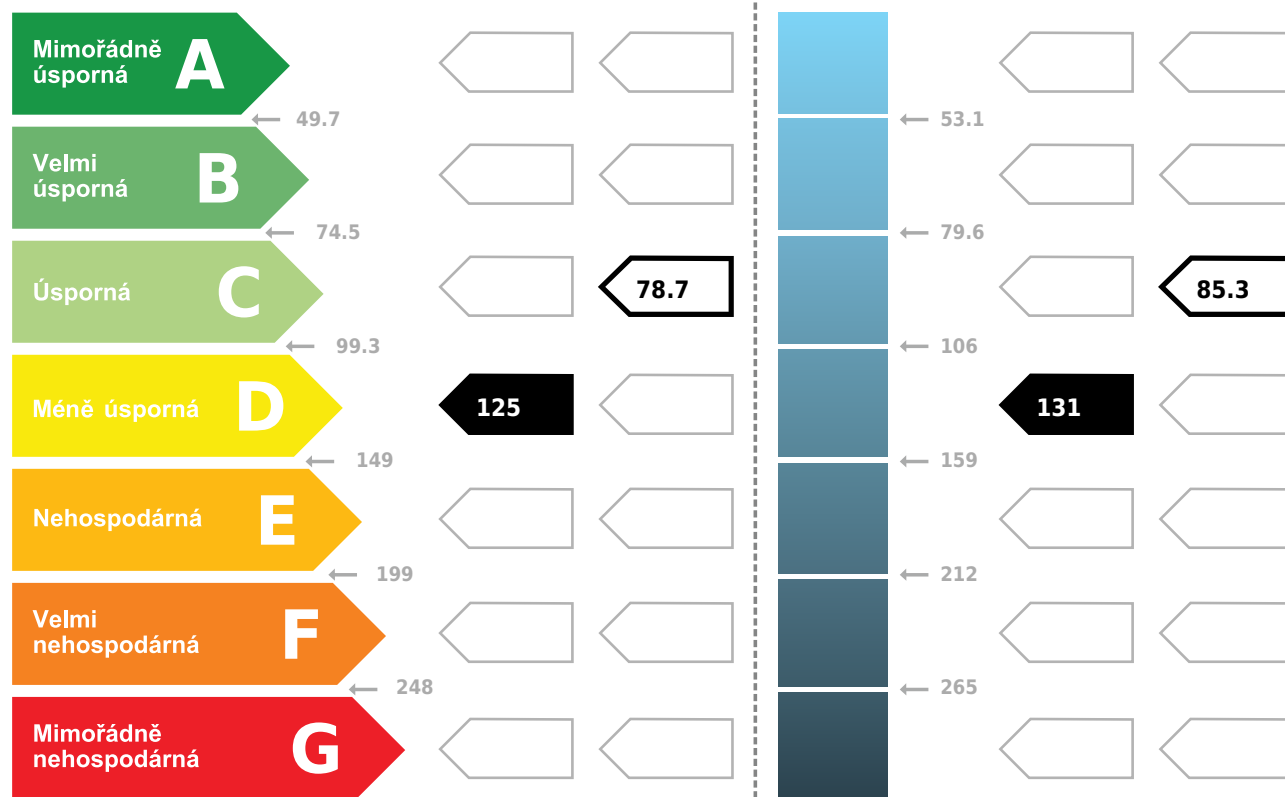

Hodnoty pro celou budovu  
 MWh/rok

**250.9**

**264.1**

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

### PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

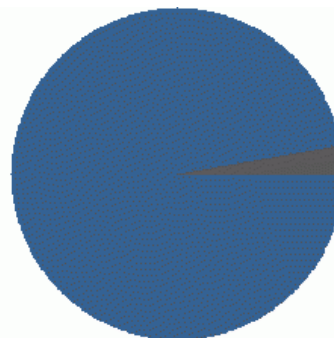

■ CZT - OZE <= 50%: 244.3  
■ elektrická energie: 6.6

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie				Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>							
	<b>D</b>	0.35				22.3	3.0	
	<b>E</b>							
	<b>F</b>	0.65						
Mimořádně neehospodárná	<b>G</b>							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>200.0</b>				<b>44.8</b>	<b>6.0</b>	
	MWh/rok							

Zpracovatel: **Ing. Stanislav Bělka**  
 Kontakt: **Holečkova 789/49, 150 00, Praha 5 - Smíchov**  
**+420 790 200 200 / info@estitky.com**

Osvědčení č.: **0456**  
 Vyhотовeno dne: **30.12.2015**  
 Podpis: .....

číslo dokumentu: