

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Klosova 486, 487, 488 - SKUTEČNÉ PROVED**


PSC, místo: **549 01 Nové Město nad Metují**

Typ budovy: **bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3648,74 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,39 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **2982,50 m²**

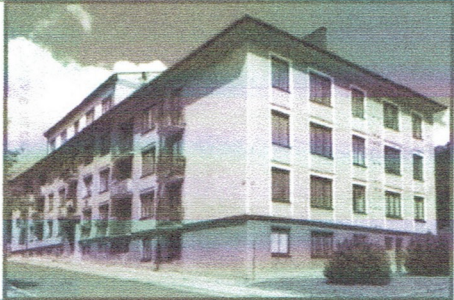

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)		Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)	
Měrné hodnoty kWh/(m².rok)			
Mimořádně úsporná A			
Velmi úsporná B	90 Dop.	107 Dop.	
Úsporná C			
Méně úsporná D			
Nehospodárná E			
Velmi nehospodárná F			
Mimořádně nehospodárná G			
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		268,3	317,9

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ	
Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☒

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII	
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	
Zemní plyn - 256,4	Elektřina ze sítě - 11,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY							
	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m² K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m² rok)		
A							
B		65 Dop.					
C	0,42 Dop.					21	
D							4
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		194,5				62,5	11,3

Zpracovatel: Ing. Petr Frinta	Osvědčení č.: 112
Kontakt: 603910307	Vyhotoveno dne: 15.02.2021
pf97@centrum.cz	Podpis: