

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ulice, číslo: **Kollárova 645+646**

PSČ, místo: **353 01 Mar.Lázně**

Typ budovy: **bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2149,72 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,42 m²/m³**


Celková energeticky vztáhná plocha: **1750,00 m²**

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

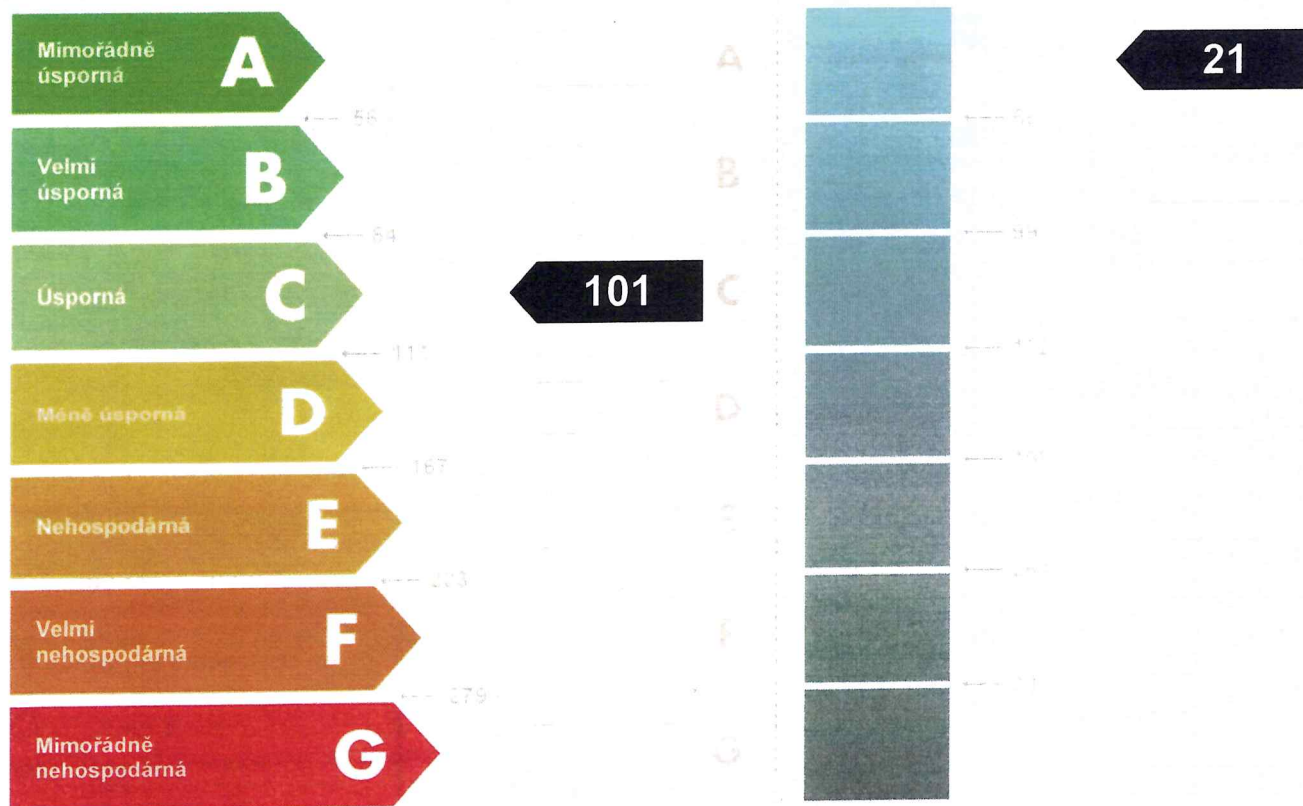

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

176,9

37,3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení / klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

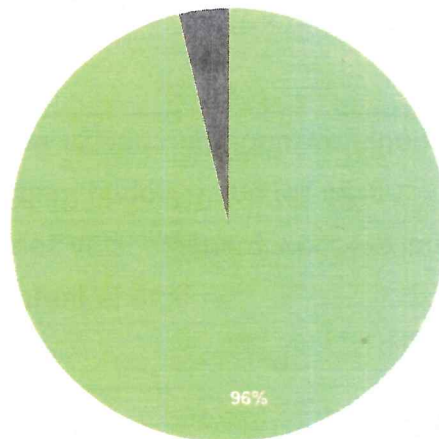

■ Soustava CZT > 80% - 170,1
■ Elektřina ze sítě - 6,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)
A							
B							
C		70				28	3
D	0,61						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		122,6				48,5	5,9

Zpracovatel: Ing. Petr Bůžek

Kontakt:



Osvědčení č.: o.č.0597

Vyhotoveno dne: 26.08.2014

Podpis: