

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Cihelní 689/22**

PSČ, místo: **735 06, Karviná**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **450,33 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,94 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **138,40 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

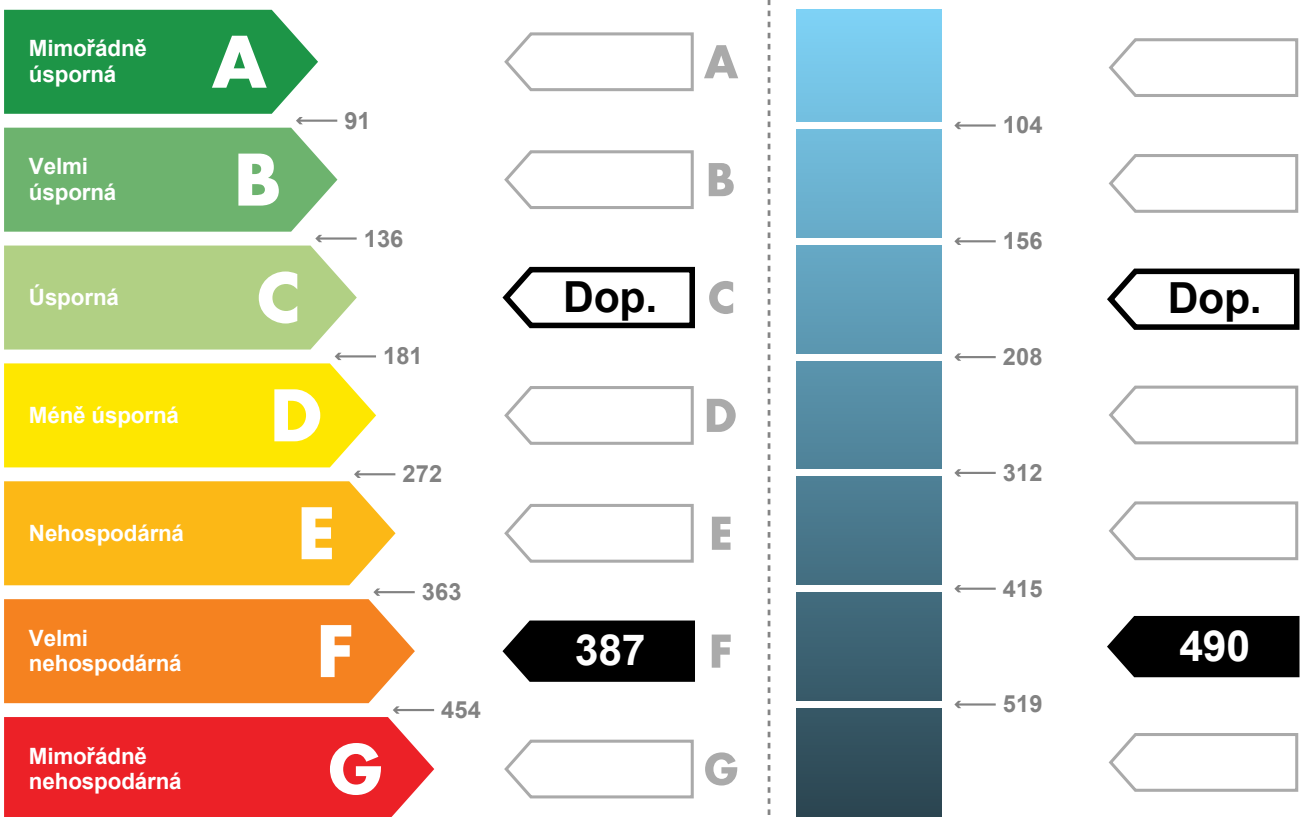

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**53,5**

**67,8**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input checked="" type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input checked="" type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

**Doporučení**

## PODÍL ENERGOŠETELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

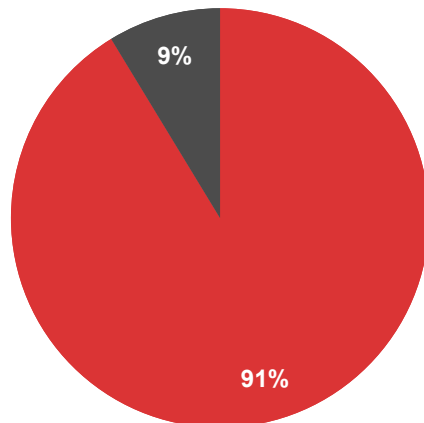

- Zemní plyn - 48,9
- Elektřina ze sítě - 4,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	<b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>·K)</b>	<b>Dílčí dodané energie</b>						
		Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)						
Mimořádně úsporná						<b>Dop.</b>	<b>Dop.</b>	
							<b>2</b>	
		<b>Dop.</b>	<b>Dop.</b>			<b>30</b>		
Mimořádně nevhodná	<b>0,82</b>	<b>354</b>						
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>49,1</b>				<b>4,2</b>	<b>0,3</b>	

Zpracovatel: **Roman Ostarek**

Kontakt: **r.ostarek@volny.cz, 777 642 777**

Osvědčení č.: **0767**

Vyhotoveno dne: **01.08.2020**

Podpis: