

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **tř. Těřeškovové 2279, 2280**

PSČ, místo: **734 01 Karviná - Mizerov**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3959,00 m²**

Objemový faktor tvaru AVV: **0,38 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **3723,00 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

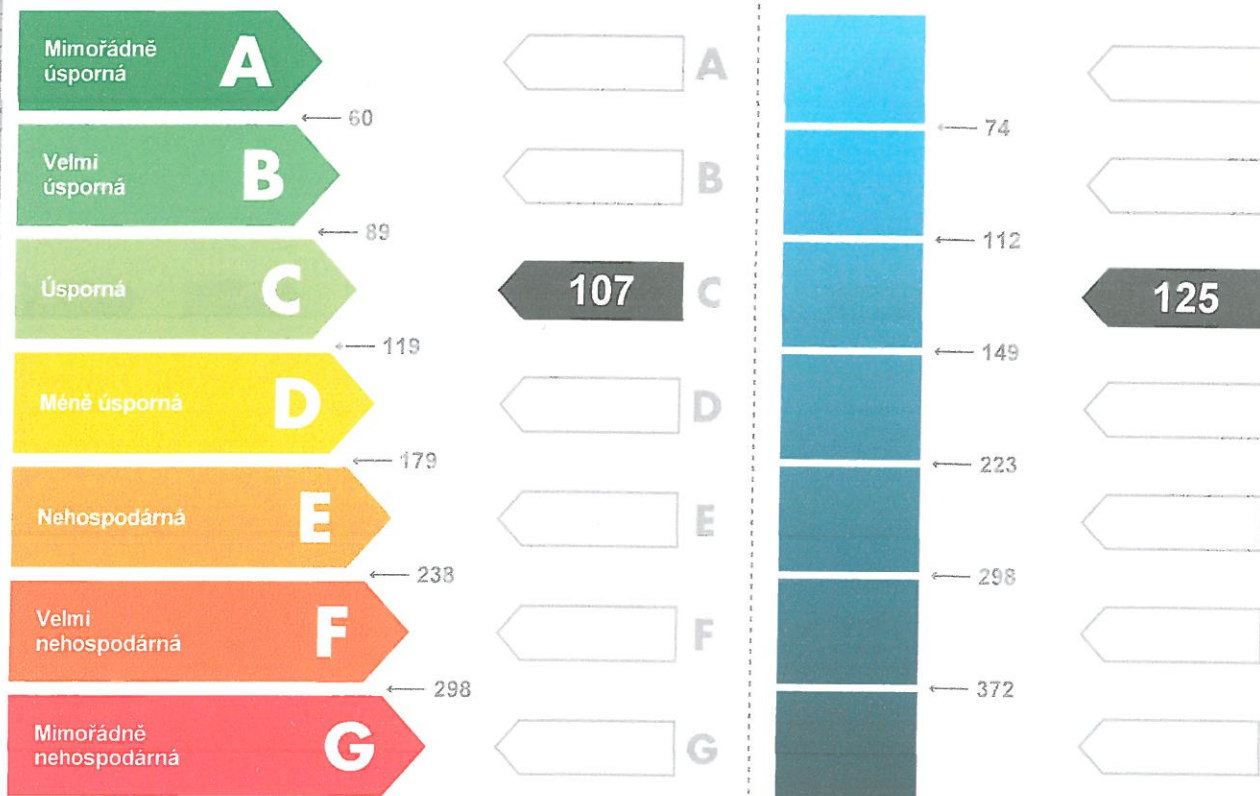

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

398,9

466,6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

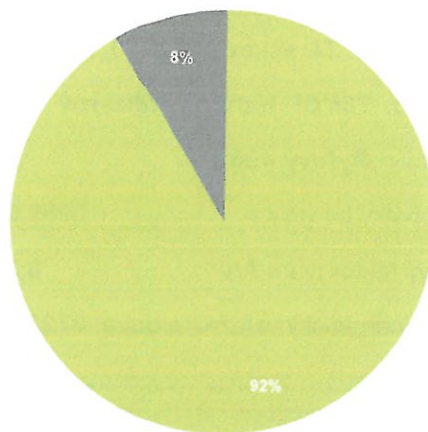

■ Soustava CZT do 50% - 365,0
■ Elektrina ze sítě - 33,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná								
A								
B								
C		68				30	9	
D	0,64							
E								
F								
G								
Mimořádně ne hospodárna								
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		254,6				110,4	33,9	

Zpracovatel: Ing.Vlastimil Bobrek

Kontakt: tel. +420 737 953 046

Osvědčení č.: 0142

Vyhotoveno dne: 24.10.2016

Podpis:



PROTOKOL PRŮKAZU

Účel zpracování průkazu

<input type="checkbox"/> Nová budova	<input type="checkbox"/> Budova užívaná orgánem veřejné moci
<input checked="" type="checkbox"/> Prodej budovy nebo její části	<input checked="" type="checkbox"/> Pronájem budovy nebo její části
<input type="checkbox"/> Větší změna dokončené budovy	<input type="checkbox"/> Jiná než větší změna dokončené budovy
<input type="checkbox"/> Jiný účel zpracování :	

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) :	tř. Těreškovové 2279, 2280 734 01 Karviná - Mizerov
Katastrální území :	Karviná-město [663824]
Parcelní číslo :	p.č. 1671/3
Datum uvedení do provozu (nebo předpokládané uvedení do provozu) :	
Vlastník nebo stavebník :	Stavební bytové družstvo DRUBYD
Adresa :	Ciolkovského 625/54, Ráj, 73401 Karviná
IČ :	000 52 159
Telefon :	+420 596 311 889
email :	

Typ budovy		
<input type="checkbox"/> Rodinný dům	<input checked="" type="checkbox"/> Bytový dům	<input type="checkbox"/> Budova pro ubytování a stravování
<input type="checkbox"/> Administrativní budova	<input type="checkbox"/> Budova pro zdravotnictví	<input type="checkbox"/> Budova pro vzdělávání
<input type="checkbox"/> Budova pro sport	<input type="checkbox"/> Budova pro obchodní účely	<input type="checkbox"/> Budova pro kulturu
<input type="checkbox"/> Jiné druhy budovy :		

Geometrické charakteristiky budovy		
Parametr	jednotky	hodnota
Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)	[m ³]	10 424,0
Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V)	[m ²]	3 959,0
Objemový faktor tvaru budovy A/V	[m ² /m ³]	0,380
Celková energeticky vztažná plocha A _e	[m ²]	3 723,0

Druhy energie (energonositelé) užívané v budově	
<input type="checkbox"/> Hnědé uhlí	<input type="checkbox"/> Černé uhlí
<input type="checkbox"/> Topný olej	<input type="checkbox"/> Propan - butan
<input type="checkbox"/> Kusové dřevo, dřevní štěpka	<input type="checkbox"/> Dřevěné peletky
<input type="checkbox"/> Zemní plyn	<input checked="" type="checkbox"/> Elektřina
<input type="checkbox"/> Jiná paliva nebo jiný typ zásobování :	
<input checked="" type="checkbox"/> Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):	
<u>podíl OZE:</u> <input checked="" type="checkbox"/> do 50% včetně, <input type="checkbox"/> nad 50% do 80%, <input type="checkbox"/> nad 80%	
<input type="checkbox"/> Energie okolního prostředí :	
<u>účel:</u> <input type="checkbox"/> na vytápění, <input type="checkbox"/> pro přípravu teplé vody, <input type="checkbox"/> na výrobu elektrické energie	
Druhy energie dodávané mimo budovu	
<input type="checkbox"/> Elektřina	<input type="checkbox"/> Teplo
<input checked="" type="checkbox"/> Žádné	

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla						
Konstrukce obálky budovy	Plocha A_j	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce b_j	Měrná ztráta prostupem tepla $H_{T,j}$
		Vypočtená hodnota U_j	Referenční hodnota $U_{N,rq,j}$	Splněno		
	[m ²]	[W/(m ² ·K)]	[W/(m ² ·K)]	(ano/ne)	[-]	[W/K]
SO1 Obvodové zdivo SPB 30+izol.8	1 191,5	0,37	0,30 / 0,25	-	1,00	442,5
OD1 150/165	158,4	1,50	1,50 / 1,20	-	1,00	237,6
OD1 150/165	118,8	1,50	1,50 / 1,20	-	1,00	178,2
OD3 225/165	59,4	1,50	1,50 / 1,20	-	1,00	89,1
OD2 150/165	118,8	1,50	1,50 / 1,20	-	1,00	178,2
DB1 75/240-balkonové dveře	86,4	1,50	1,50 / 1,20	-	1,00	129,6
SO2 Obvodové zdivo SPB 30+izol.10	504,0	0,31	0,30 / 0,25	-	1,00	158,4
SCH1 Plochá střecha	417,0	0,25	0,24 / 0,16	-	1,00	103,6
PDL1 Podlaha nad sklepy	417,0	0,91	0,60 / 0,40	-	0,57	216,1
SN1 Dilatační zdivo SPB30	504,0	1,31	1,05 / 0,70	-	0,29	191,4
OD4 60/165	27,7	1,50	1,50 / 1,20	-	1,00	41,6
DB2 125/240-balkonové dveře	42,0	1,50	1,50 / 1,20	-	1,00	63,0
SO3 Obvodové zdivo SPB 30(vstup)	26,0	1,46	0,30 / 0,25	-	1,00	38,1
DO1 125/240-vstupní dveře	6,0	1,70	1,70 / 1,20	-	1,00	10,2
SCH2 Střecha strojovny výtahu	39,0	0,99	0,24 / 0,16	-	1,00	38,5
SCH3 Stříška vchodu	6,5	0,99	0,24 / 0,16	-	1,00	6,4
SO4 Zdivo střešní nástavby	94,2	0,56	0,75 / 0,50	-	1,00	53,1
DO2 90/200-dveře na střechu	3,6	5,65	1,70 / 1,20	-	1,00	20,3
OD5 60/60	2,2	2,40	1,50 / 1,20	-	1,00	5,2
PDL2 Podlaha na terénu	45,5	1,64	0,85 / 0,60	-	0,54	40,3
SN2 Vnitřní zdivo SPB30	28,0	1,42	1,30 / 0,90	-	0,57	22,7
SN3 Vnitřní zdivo SPB20	42,4	1,60	1,30 / 0,90	-	0,57	38,7
DN1 80/200-vnitřní dveře	9,6	2,00	3,50 / 2,30	-	0,57	10,9
SO5 Základové zdivo B 40	11,0	1,90	0,85 / 0,60	-	0,54	11,3
Tepelné vazby mezi konstrukcemi	3 959,0	0,050	-	-	1,00	197,9
Celkem	3 959,0					2 522,9

Poznámka

Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla			
Zóna	Převažující návrhová vnitřní teplota	Objem zóny	Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny
	$\Theta_{in,j}$	V_j	$U_{em,R,j}$
	[°C]	[m ³]	[W/(m ² ·K)]
Zóna 1 - obytné prostory	20,0	9 332,0	0,50
Zóna 2 - společné prostory a komunikace	10,0	1 092,0	1,98

Budova	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy		
	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
	U_{em} ($U_{em} = H_T/A$)	$U_{em,R}$ ($U_{em,R} = \Sigma(V_j \cdot U_{em,R,j})/V$)	
[W/(m ² ·K)]	[W/(m ² ·K)]	(ano/ne)	
	0,637	0,659	ANO

B) technické systémy

b.1.a) vytápění							
Hodnocená budova / zóna	Typ zdroje	Energonositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění	Jmenovitý tepelný výkon	Účinnost výroby energie zdrojem tepla $\eta_{H,gen}$	Účinnost distribuce energie na vytápění $\eta_{H,dis}$	Účinnost sdílení energie na vytápění $\eta_{H,em}$
	[-]	[-]	[%]	[kW]	[%]	[%]	[%]
Referenční budova	x	x	x	x	80,0	85,0	80,0
obytné prostory	CZT (ÚT)	Soustava CZT do 50%	100	125,0	99,0	85,0	88,0
společné prostory a komunikace	CZT (ÚT)	Soustava CZT do 50%	100	125,0	99,0	85,0	88,0

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění				
Hodnocená budova / zóna	Typ zdroje	Účinnost výroby energie zdrojem tepla $\eta_{H,gen}$ nebo $COP_{H,gen}$	Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla $\eta_{H,gen,rq}$ nebo $COP_{H,gen}$	Požadavek splněn
	[-]	[%]	[%]	[ano/ne]
obytné prostory	CZT (ÚT)	99,0	80,0	ANO
společné prostory a komunikace	CZT (ÚT)	99,0	80,0	ANO

b.5.a) příprava teplé vody (TV)								
Hodnocená budova / zóna	Systém přípravy TV v budově	Energonositel	Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody	Jmenovitý příkon pro ohřev TV	Objem zásobníku TV	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen}$	Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody $Q_{W,st}$	Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody $Q_{W,dis}$
	[-]	[-]	[%]	[kW]	[litry]	[%]	[Wh/(l·den)]	[Wh/(m·den)]
Referenční budova	x	x	x	x	x	85	7	150
CZT	centrální	Soustava CZT do 50%	100,0	204,0	0	99	0,0	164,3

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody				
Hodnocená budova / zóna	Typ systému k přípravě teplé vody	Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen}$ nebo $COP_{W,gen}$	Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody $\eta_{W,gen,rq}$ nebo $COP_{W,gen}$	Požadavek splněn
	[-]	[%]	[%]	[ano/ne]
CZT	centrální	99	85	ANO

b.6) osvětlení				
Hodnocená budova / zóna	Typ osvětlovací soustavy	Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení	Celkový elektrický příkon osvětlení budovy	Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny $P_{L,ix}$
	[-]	[%]	[kW]	[W/(m ² ·lx)]
Referenční budova	x	x	x	0,05
obytné prostory	Žárovková svítidla	100	11,997	0,05
společné prostory a komunikace	Žárovková svítidla	100	0,156	0,02
Budova celkem			12,153	

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

Hodnocená budova zóna	Vytápění EP _H	Chlazení EP _C	Nucené větrání EP _F		Příprava teplé vody EP _W	Osvětlení EP _L	Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla	
			NV1	NV2			OZE I	OZE E
Zóna 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zóna 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

b) dílčí dodané energie

	Budova	Potřeba energie	Vypočtená spotřeba energie	Pomocná energie	Dílčí dodaná energie	Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztáženou plochu AE
		[kWh/rok]	[kWh/rok]	[kWh/rok]	[kWh/rok]	[kWh/(m ² ·rok)]
Vytápění	Hodnocená	188 544	254 610	0	254 610	68,4
	Referenční	153 977	283 045	0	283 045	76,0
Chlazení	Hodnocená	0	0	0	0	0,0
	Referenční	0	0	0	0	0,0
Větrání	Hodnocená			0	0	0,0
	Referenční			0	0	0,0
Úprava vzduchu	Hodnocená			0	0	0,0
	Referenční			0	0	0,0
Příprava TV	Hodnocená	87 727	110 420	0	110 420	29,7
	Referenční	87 727	126 396	0	126 396	34,0
Osvětlení	Hodnocená	33 870	33 870	0	33 870	9,1
	Referenční	34 494	34 494	0	34 494	9,3

c) výroba energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Typ výroby	Využitelnost vyrobené energie	Vyrobená energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnovitelné primární energie	Celková primární energie	Neobnovitelná primární energie
jednotky		[kWh/rok]	[-]	[-]	[kWh/rok]	[kWh/rok]
Kogenerační jednotka EP _{CHP} - teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Kogenerační jednotka EP _{CHP} - elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Fotovoltaické panely EP _{PV} - elektřina	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Solární termické systémy Q _{H,sc,sys} - teplo	Budova					
	Dodávka mimo budovu					
Jiné	Budova					
	Dodávka mimo budovu					

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů

Energonositel	Dílčí vypočtená spotřeba energie/ Pomocná energie	Faktor celkové primární energie	Faktor neobnovitelné primární energie	Celková primární energie	Neobnovitelná primární energie
	[kWh/rok]	[-]	[-]	[kWh/rok]	[kWh/rok]
Elektřina ze sítě	33 870	3,2	3,0	108 385	101 610
Soustava CZT do 50%	365 030	1,1	1,0	401 533	365 030
Celkem	398 900	x	x	509 918	466 641

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

031380 - Ing.Vlastimil Bobrek - Dolní Lutyně

Zakázka: Těřeškovové 2279-2280

Průkaz 2013 v.3.3.9 © PROTECH spol. s r.o.

Datum tisku: 24.10.2014

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6)	Referenční budova	[kWh/rok]	513 662,5	Splněno (ano/ne)	ANO
(7)	Hodnocená budova		398 900,3		
(8)	Referenční budova	[kWh/(m ² ·rok)]	138,0		
(9)	Hodnocená budova		107,1		

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

(10)	Referenční budova	[kWh/rok]	630 566,5	Splněno (ano/ne)	ANO
(11)	Hodnocená budova		466 640,6		
(12)	Referenční budova	[kWh/(m ² ·rok)]	169,4		
(13)	Hodnocená budova		125,3		

g) primární energie hodnocené budovy

(14)	Celková primární energie	[kWh/rok]	509 917,7
(15)	Obnovitelná primární energie	[kWh/rok]	43 277,0
(16)	Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie	[%]	8,5



Závěrečné hodnocení energetického specialisty

Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie	
Splňuje požadavek podle §6 odst.1	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. a)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. b)	
Splňuje požadavek podle §6 odst.2 písm. c)	
Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Budova užívaná orgánem veřejné moci	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	
Prodej nebo pronájem budovy nebo její části	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	C
Jiný účel zpracování průkazu	
Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii	

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

Jméno a příjmení	Ing.Vlastimil Bobrek
Číslo oprávnění MPO	0142
Podpis energetického specialisty	

Datum vypracování průkazu

Datum vypracování průkazu	24.10.2014
---------------------------	------------