

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Strakonická 1856/11**

PSČ, místo: **150 00 - Praha 5**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1608,10 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,22 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **2242,20 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná **A**

← 36

A

Velmi
úsporná **B**

← 54

B

Úsporná **C**

← 72

C

Méně úsporná **D**

← 108

Dop. **D**

Nehospodárná **E**

← 144

140 **E**

Velmi
nehospodárná **F**

← 180

F

Mimořádně
nehospodárná **G**

G

← 44

← 66

← 87

← 131

Dop.

← 175

162

← 218

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

314,9

362,3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

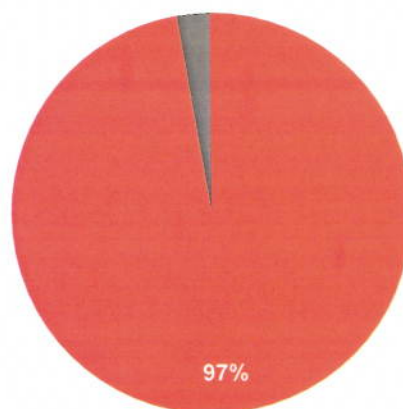

■ Zemní plyn - 306,5
■ Elektrina ze sítě - 8,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B				1 Dop.			
C						Dop.	3 Dop.
D	Dop.	Dop.				21	
E							
F		116					
G	0,99						
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		259,0		1,2		47,9	6,9

Zpracovatel: Ing. Michala Davidová

Kontakt: info@enerco.cz
www.enerco.cz

Osvědčení č.: MPO-1341

Vyhotoveno dne: 26.11.2018

Podpis:

