



STŘEDISKO PRO ÚSPORY ENERGIE

SUE s.r.o. Most
tř. Budovatelů 1353/108a
434 01, Most
tel.: 476 104 189
e-mail: info@sue.cz
www.sue.cz

Průkaz energetické náročnosti budovy

dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění
a vyhlášky č. 264/2020 Sb. (222/2024 Sb.)



**Rodinný dům
Obecnice 356,
Obecnice**

Zpracoval:

Ing. Tomáš Novák – energetický specialista; osvědčení č. 1590

Datum zpracování:

červen 2026

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Obecnice	Část obce:	
Ulice:	-	Č.p. / č. or. (č.ev.)	356
Katastrální území:	Obecnice (708569)	Převládající typ využití:	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	397	Památková ochrana budovy:	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1984	Památková ochrana území:	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce, využití objektu.

Stručný popis budovy:

Jedná se o rodinný dům v obci Obecnice. Objekt je částečně podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Z konstrukčního hlediska se jedná o zděnou stavbu z tvárníc novějšího typu s dodatečným zateplením 120 mm. Objekt je zastřešený rovnou střechou, která je opatřena 100 mm tepelně izolační vrstvou. Výplně otvorů tvoří nová plastová okna a dveře s termoizolačním zasklením.

Stručný popis technických systémů:

Pro potřeby zásobování tepelnou energií je v objektu instalován kotel na tuhá paliva - dřevěné pelety pro vytápění a přípravu TV, jako doplňkový zdroj jsou v objektu krbová kamna. Osvětlení je smíšené stávající. Větrání přirozené okny a infiltrací.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m ³	931,2
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m ²	614,1
Objemový faktor tvaru budovy	m ² /m ³	0,66
Celková energeticky vztázná plocha budovy	m ²	310,4
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	19,5

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitřní teplota pro vytápění °C	Energ. vztázná plocha m ²
			Vytápění	Chlazení		
Z1	RD	1.RD - obytné prostory	☒	☐	20	288,8
Z2	garáž	Garáž	☒	☐	10	21,6

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina	0,2%	---	---	---	---	2,5%	---	2,7%
	0.14	---	---	---	---	1.40	---	1.54
Dřevěné peletky	77,3%	---	---	---	9,0%	---	---	86,4%
	43.5	---	---	---	5.09	---	---	48.6
Kusové dřevo, dřevní štěpka	10,9%	---	---	---	---	---	---	10,9%
	6.14	---	---	---	---	---	---	6.14

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl	88,5%	---	---	---	9,0%	2,5%	---	100,0%
kWh/m²rok	160,5	---	---	---	16,4	4,5	---	181,4
MWh/rok	49.8	---	---	---	5.09	1.40	---	56.3

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele

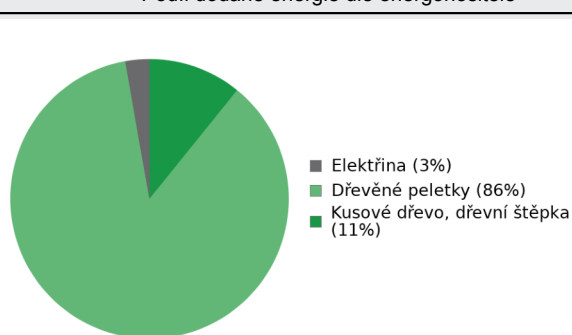

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení vnitřního prostoru budovy	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Dodaná energie v MWh/rok							

ENERGONOSITELE

Elektřina	2,1	3,3%	---	---	---	---	33,8%	---	37,1%
		0.29	---	---	---	---	2.94	---	3.23
Dřevěné peletky	0,1	50,0%	---	---	---	5,8%	---	---	55,8%
		4.35	---	---	---	0.51	---	---	4.86
Kusové dřevo, dřevní štěpka	0,1	7,1%	---	---	---	---	---	---	7,1%
		0.61	---	---	---	---	---	---	0.61


PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl	60,3%	---	---	---	---	5,8%	33,8%	---	100,0%
kWh/m²rok	16,9	---	---	---	---	1,6	9,5	---	28,1
MWh/rok	5.25	---	---	---	---	0.51	2.94	---	8.71

Podíl dodané energie dle účelu




Podíl dodané energie dle energonositele

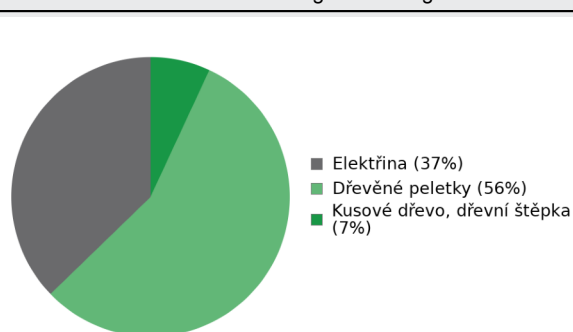


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE**BILANCE PODLE ENERGOISITELŮ**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9.78	8.76	7.25	3.16	1.78	0.84	0.61	0.65	1.64	4.43	7.51	9.90
Elektřina	0.17	0.15	0.14	0.11	0.10	0.08	0.08	0.09	0.12	0.15	0.17	0.18
Dřevěné peletky	8.48	7.59	6.27	2.72	1.52	0.72	0.52	0.54	1.39	3.80	6.49	8.57
Kusové dřevo, dřevní štěpka	1.12	1.02	0.83	0.33	0.15	0.04	0.01	0.02	0.14	0.48	0.86	1.14

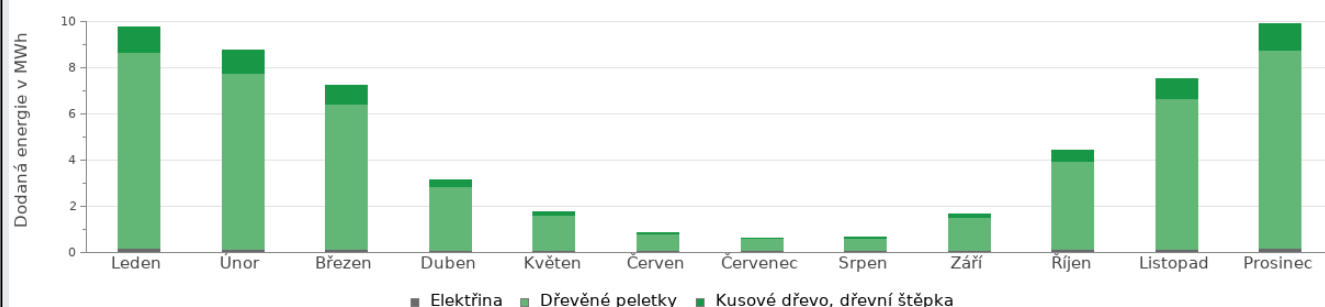Roční průběh dodané energie podle energonositelů**BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY**

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	9.78	8.76	7.25	3.16	1.78	0.84	0.61	0.65	1.64	4.43	7.51	9.90
Vytápění	9.19	8.24	6.69	2.64	1.25	0.35	0.10	0.13	1.12	3.86	6.95	9.31
Chlazení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nucené větrání	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Úprava vlhkosti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Příprava teplé vody	0.43	0.39	0.43	0.42	0.43	0.42	0.43	0.43	0.42	0.43	0.42	0.43
Osvětlení	0.15	0.13	0.12	0.10	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.14	0.15	0.16

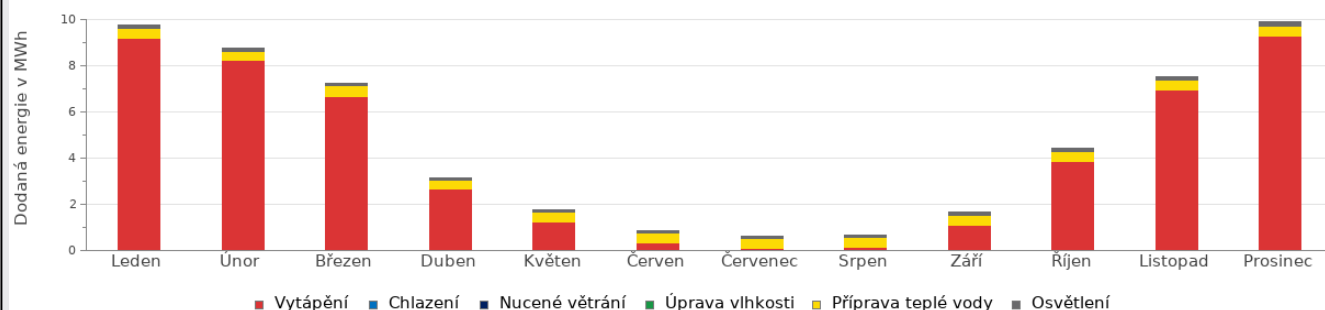
Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ**BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ**

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	29.2	Solární zisky	MWh/rok	6.95
Větrání		6.67	Vnitřní zisky - lidé		2.50
Netěsnosti obálky - infiltrace		7.15	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		2.80
Celkem		43.0	Celkem		12.2

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	30,7	kWh/m ² .rok	99,0
-----------------------------	---------	------	-------------------------	------

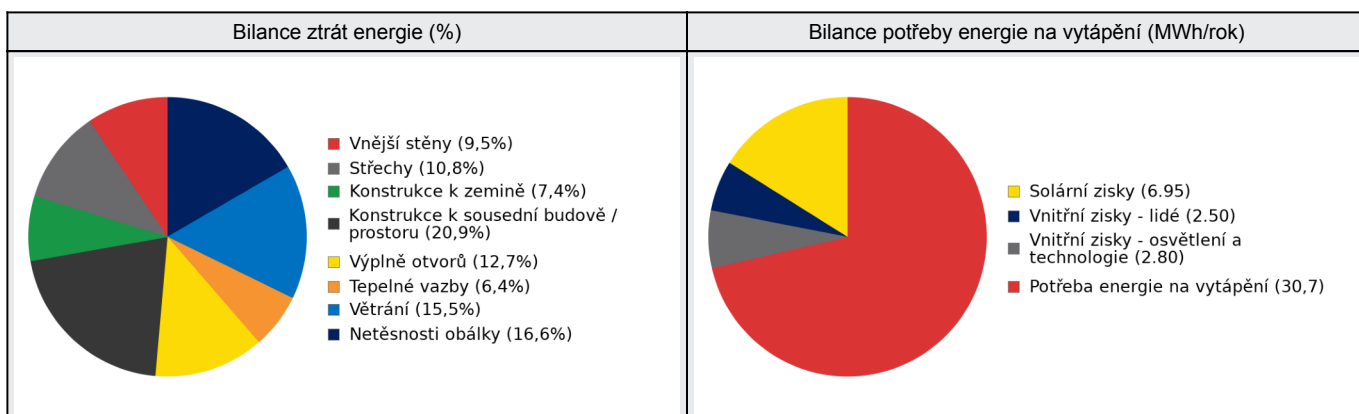**BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ**

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS). Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 730540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň - vypočtená / referenční hodnota
		Θ_i	---	A_j	U_j	U_{Nj}	U_{Rj}	
Ozn.	Název	°C	---	m²	W/m².K			

VNĚJŠÍ STĚNY				209,2				
STN-1	SO 1 SZ (Z1)	20	EXT	65,1	0,230	0,30	0,30	77%
STN-2	SO 1 JZ (Z1)	20	EXT	58,2	0,230	0,30	0,30	77%
STN-3	SO 1 JV (Z1)	20	EXT	46,4	0,230	0,30	0,30	77%
STN-3	SO 1 JV (Z2)	10	EXT	6,0	0,230	0,53	0,53	43%
STN-4	SO 1 SV (Z1)	20	EXT	33,5	0,230	0,30	0,30	77%

STŘECHY				154,2				
STR-5	SCH 1 - balkon (Z1)	20	EXT	3,5	0,700	0,24	0,24	292%
STR-5	SCH 1 - balkon (Z2)	10	EXT	4,3	0,700	0,42	0,42	167%
STR-6	SCH 2 (Z1)	20	EXT	146,4	0,340	0,24	0,24	142%

KONSTRUKCE K ZEMINĚ				85,6				
PDL(z)-11	PDL 2 zem (Z1)	20	ZEM	85,6	0,830	0,45	0,45	184%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ / PROSTORU				114,4				
PDL-7	PDL 1 NP (Z1)	20	SOUS	56,8	0,760	0,30	0,30	253%
PDL-7	PDL 1 NP (Z2)	10	SOUS	21,6	0,760	0,53	0,53	143%
STN-8	SN 1 (Z1)	20	SOUS	18,0	0,610	0,30	0,30	203%
STN-8	SN 1 (Z2)	10	SOUS	18,0	0,610	0,53	0,53	115%

VÝPLNĚ OTVORŮ				50,6				
VYP-12	OZ 1 SZ (Z1)	20	EXT	8,7	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-13	OZ 2 SZ (Z1)	20	EXT	1,6	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-14	OZ 3 SZ (Z1)	20	EXT	1,0	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-15	DB 1 SZ (Z1)	20	EXT	2,0	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-16	OZ 1 JZ (Z1)	20	EXT	4,3	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-17	OZ 4 JZ (Z1)	20	EXT	7,0	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-18	OZ 4 JV (Z1)	20	EXT	7,0	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-19	DB 2 JV (Z1)	20	EXT	3,0	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-20	DO 1 JV (Z1)	20	EXT	2,4	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-21	OZ 5 JV (Z1)	20	EXT	1,4	3,000	1,50	1,50	200%
VYP-22	OZ 6 JV (Z1)	20	EXT	1,3	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-23	OZ 7 JV (Z1)	20	EXT	4,3	1,200	1,50	1,50	80%
VYP-24	DB 3 JV (Z1)	20	EXT	1,8	1,200	1,70	1,70	71%
VYP-25	VO 1 JV (Z2)	10	EXT	4,8	2,000	3,00	3,00	67%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ΔU_{tb}		---	0,050	---	0,020	250%
--------------------------------------	--	-----	--------------	-----	--------------	------

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY**VYTÁPĚNÍ**

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla ¹	Systém vytápění uvnitř budovy												
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba energie na vytápění					
					kW	MWh/rok				%	COP	%	%	% pokrytí
														MWh/rok
K-1	Kotel na tuhá paliva (dřevěné pelety)	24	Dřevěné peletky	43.5	85	---	Z1: 85 Z2: 85	Z1: 88 Z2: 88	90,1 27.7					
K-2	Krbová vložka s uzavřeným topeništěm / Krbová kamna	6	Kusové dřevo, dřevní štěpka	6.14	67	---	Z1: 85	Z1: 88	9,9 3.06					

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy												
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba energie ohřev teplé vody					
					kW	MWh				%	---	%	m³/rok	% pokrytí
														MWh/rok
K-1	Kotel na tuhá paliva (dřevěné pelety)	24	Dřevěné peletky	5.09	85	---	TVsys 1: 81,0	58,40	100,0 4.32					

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztahná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
					---	---	---	---
Z1 (L1)	RD	referenční hodnota vyhl. 264/2020 Sb. - obytné zóny	262,29	48	1,70	1,00	1,00	1,00
Z2 (L1)	garáž	referenční hodnota vyhl. 264/2020 Sb. - ostatní zóny	18,72	42	1,10	1,00	1,00	1,00

H**DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE**

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 2	Využití zařízení pro zpětné získávání tepla	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.
KROK 3	Zlepšení účinnosti technických systémů budovy	V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	Místní systémy využívající energie z OZE	ANO	nehodn.	nehodn.	V části OZE je v objektu instalován kotel na biomasu - dřevěné pelety.
KROK 4	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	ANO	NE	ANO	KVET se nedoporučuje z důvodu nevhodného poměru spotřeby tepla a elektřiny.
KROK 4	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	nehodn.	nehodn.	SZTE se v dané lokalitě nenachází.
KROK 4	Tepelná čerpadla	ANO	NE	NE	TČ se jeví jako ekonomicky neopodstatněné.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Pro splnění požadavků vyhlášky č. 264/2020 Sb. pro navrhovaná opatření není doporučeno žádné další opatření z důvodu že objekt plní požadavky klasifikační třídy A pro primární energii z neobnovitelných zdrojů.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Neobnovitelná primární energie	Klasifikační třída neobnovitelné primární energie
	kWh/m².rok	kWh/m².rok	kWh/m².rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	109,18	181,39	28,05	
	33.9	56.3	8.71	
Soubor navržených opatření	109,18	181,39	28,05	
	33.9	56.3	8.71	
Dosažená úspora energie	0,00	0,00	0,00	-
	0.00	0.00	0.00	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY**

Požadavek vyhlášky dle:	Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost	Splněno:	není stanoven
-------------------------	--	----------	---------------

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	dokončená budova a její změna od 1.1.2022			
Snížení referenční hodnoty neobnovitelné primární energie	Druh budovy nebo zóny	Energetická vztážná plocha	Měrná potřeba na vytápění referenční budovy	Míra snížení
		m ²	kWh/m ² .rok	%
	Z1 - RD (obytná zóna)	288,8	96,7	3
	Z2 - garáž (obytná zóna)	21,6		3

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přílehlající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno
--------------------	----------	------	------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	---------

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	---	---	---	---	---	---	---	---
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm. b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	W/m ² .K	Budova jako celek				0,43	0,39	---
---	---------------------	-------------------	--	--	--	------	------	-----

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. b)

Celková dodaná energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				181,39	154,26	---
------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	--------	--------	-----

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a)

Neobnovitelná primární energie	kWh/m ² .rok	Budova jako celek				28,05	155,76	---
--------------------------------	-------------------------	-------------------	--	--	--	-------	--------	-----

J OSTATNÍ ÚDAJE**METODA VÝPOČTU**

Použitý software:	III DEKSOFT® - ENERGETIKA	Verze software:	8.1.4 (264/2020 (222/2024) Sb.)
Klimatická data:	hodinová klimadata MPO (používat pro hodnocení ENB - HOD modul)	Metoda výpočtu:	Hodinový krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍBezplatná poradenská služba: <https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis>Katalog úspor energie: <http://uspornaopatreni.cz>**K ENERGETICKÝ SPECIALISTA****ENERGETICKÝ SPECIALISTA**

Jméno / obchodní firma:	Ing. Tomáš Novák	Číslo oprávnění:	1590
Telefon:	476104189	E-mail:	info@sue.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	Číslo oprávnění:	-
-------------------	---	------------------	---

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	858090.0	Podpis energetického specialisty:	
Datum vyhotovení průkazu:	12.06.2026		
Platnost průkazu do:	12.06.2036		

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: -, 356

PSČ, místo: 26221, Obecnice

K.ú., parcelní č.: Obecnice (708569), 397

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 310

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

49.7

A
28.1

Velmi
úsporná

B

74.5

Úsporná

C

99.3

Méně úsporná

D

143

Nehospodárná

E

186

Velmi
nehospodárná

F

230

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Dřevěné peletky: 48.6
■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.1
■ Elektřina: 1.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.43 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

99.0 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

181 kWh/(m²·rok)

D



Vytápění

160 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

16.4 kWh/(m²·rok)

D



Osvětlení

4.52 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: Ing. Tomáš Novák

Osvědčení č.: 1590

Kontakt: info@sue.cz

Ev. č. průkazu: 858090.0

Vyhotoveno dne: 12.06.2026

Podpis:

Ing. Tomáš Novák
Energetický specialista
1590