PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Rovinou 681/2

PSČ, obec: 140 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Krč, 1662

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: **288,8 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)

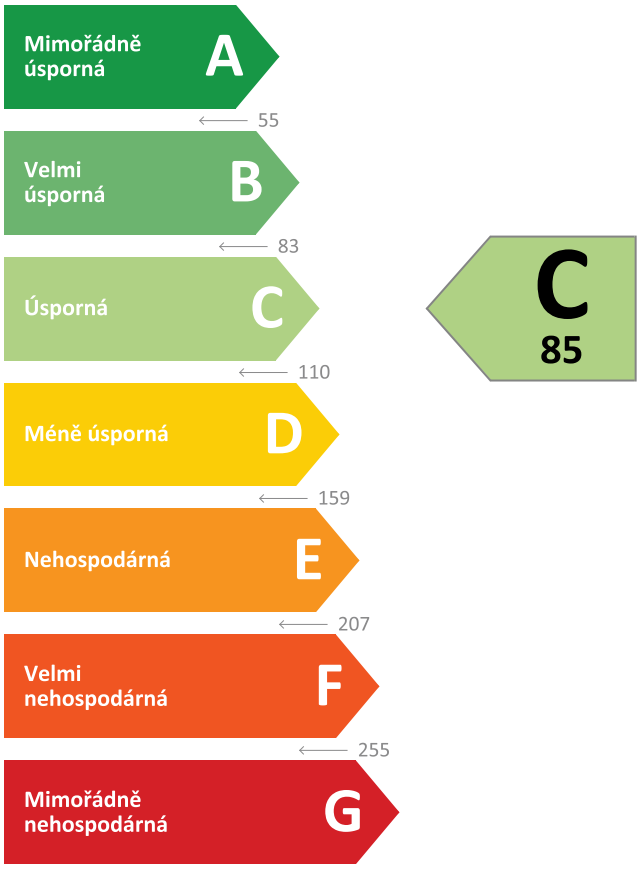


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

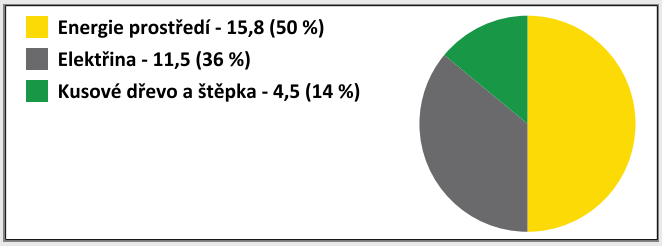

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,37 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	54 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	110 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	75 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	1 kWh/(m².rok)	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	27 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jiří Kulhánek

Osvědčení č.: 1244

Kontakt: kulhanek@jkprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 902778.0

Vyhotoveno dne: 06.11.2026

Podpis:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Praha	**Část obce:**	Krč
Ulice:	Pod Rovinou	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	681/2
Katastrální území:	Krč	**Převládající typ využití:**	Rodinný dům
Parcelní číslo pozemku:	1662	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1930	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o dokončenou stavbu rohového řadového rodinného domu vystavěného přibližně kolem roku 1930.
Dům je dvoupodlažní, s obytným podkrovím, celopodsklepený, půdorysného tvaru obdélníku o rozměrech 9,3x11,5m.
Stavba je zděná z plných pálených cihel. Obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem (fasádní polystyren tl. 200mm).
Zastřešení je valbovou střechou se sklonem 45°, s dřevěným krovem. Střešní krytina je z betonových střešních tašek.
Stavba je napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektro.
Vytápění je teplovodní nízkoteplotní podlahové, zdroj tepla tepelné čerpadlo vzduch/voda.
Ohřev TUV je zajištěn pomocí tepelného čerpadla.
Bytová jednotky v podkroví je klimatizována.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	938,4
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	471,9
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,50
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	288,8
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	13,7

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Rodinný dům - obytná část	Obytné zóny - RD - byt	☒	☒	20,0	288,8

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Elektřina	19,5 %	0,8 %	-	-	9,6 %	6,2 %	-	36,1 %
	6,20	**0,27**	**-**	**-**	**3,04**	**1,98**	**-**	**11,49**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	14,2 %	-	-	-	-	-	-	14,2 %
	4,51	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,51**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního prostředí	34,8 %	-	-	-	14,9 %	-	-	49,7 %
	11,07	**-**	**-**	**-**	**4,72**	**-**	**-**	**15,80**


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	68,5 %	0,8 %	-	-	24,4 %	6,2 %	-	100,0 %
kWh/m².rok	75	1	-	-	27	7	-	110
MWh/rok	**21,79**	**0,27**	**-**	**-**	**7,76**	**1,98**	**-**	**31,80**

Podíl dodané energie dle účelu

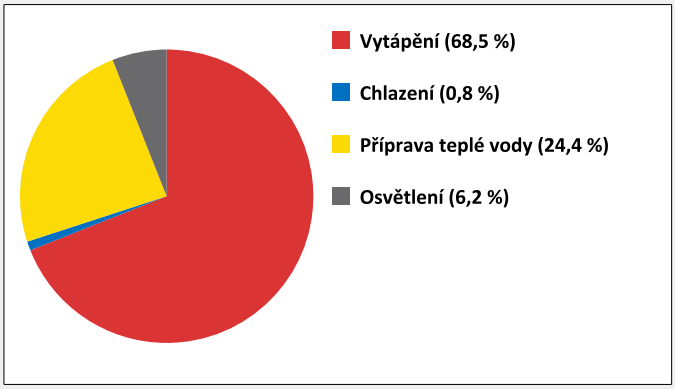

Podíl dodané energie dle energonositele

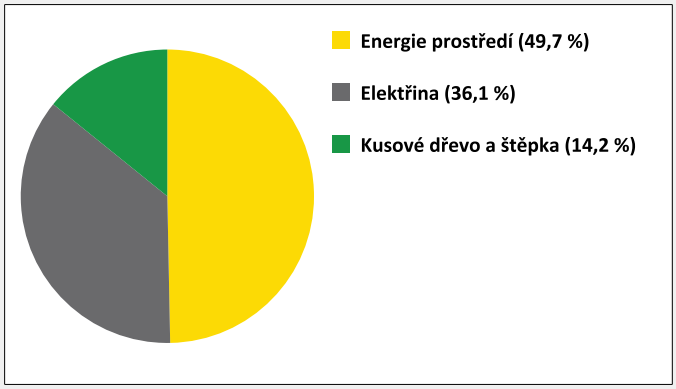


C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Energie okolního prostředí	**0,0**	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Elektřina	**2,1**	53,0 %	2,3 %	-	-	26,0 %	16,9 %	-	98,2 %
		13,03	**0,56**	**-**	**-**	**6,38**	**4,17**	**-**	**24,14**
Kusové dřevo, dřevní štěpka	**0,1**	1,8 %	-	-	-	-	-	-	1,8 %
		0,45	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,45**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		54,8 %	2,3 %	-	-	26,0 %	16,9 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		47	2	-	-	22	14	-	85
MWh/rok		**13,48**	**0,56**	**-**	**-**	**6,38**	**4,17**	**-**	**24,59**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu

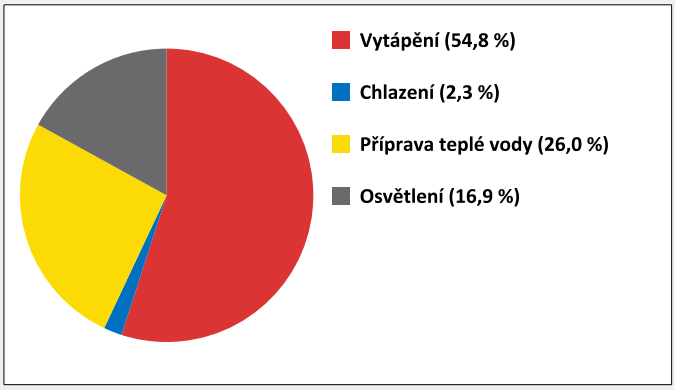

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

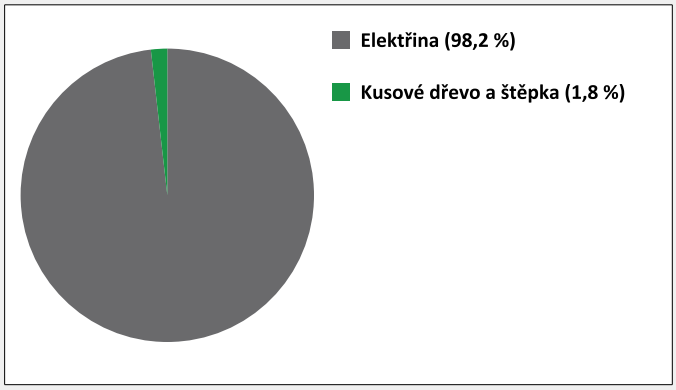


D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**5,49**	**4,67**	**3,92**	**1,59**	**0,81**	**0,76**	**0,90**	**0,89**	**0,88**	**2,43**	**4,10**	**5,35**
Energie okolního prostředí	2,74	2,34	1,97	0,80	0,42	0,39	0,40	0,40	0,43	1,20	2,04	2,67
Elektřina	1,80	1,52	1,31	0,62	0,38	0,37	0,50	0,49	0,43	0,91	1,39	1,76
Kusové dřevo, dřevní štěpka	0,95	0,80	0,64	0,17	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,32	0,67	0,92


Roční průběh dodané energie dle energonositelů

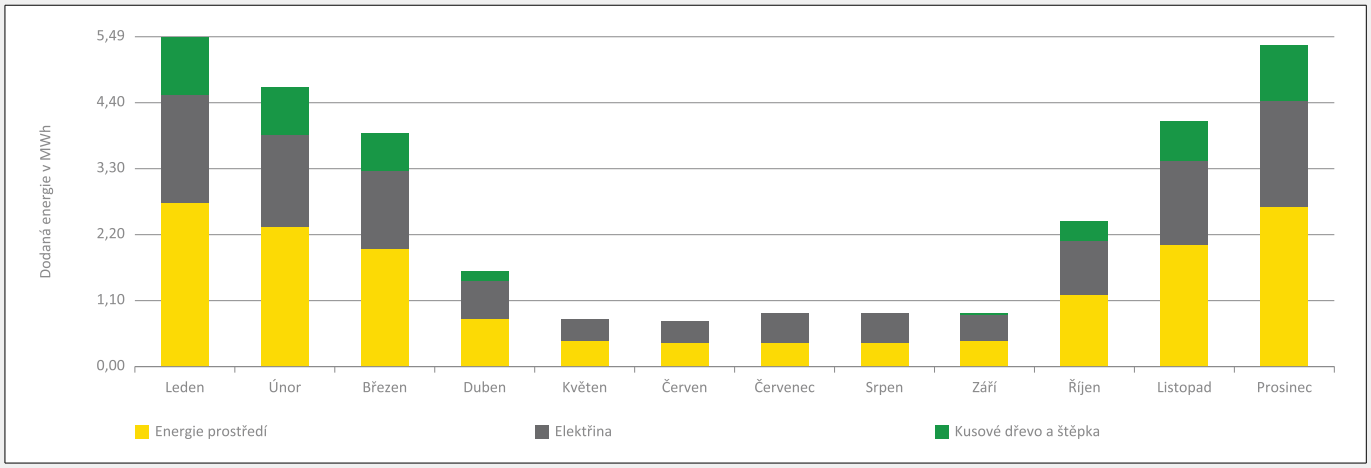

BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**5,49**	**4,67**	**3,92**	**1,59**	**0,81**	**0,76**	**0,90**	**0,89**	**0,88**	**2,43**	**4,10**	**5,35**
Vytápění	4,60	3,89	3,08	0,82	0,04	0,00	0,00	0,00	0,09	1,57	3,25	4,46
Chlazení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	0,66	0,60	0,66	0,64	0,66	0,64	0,66	0,66	0,64	0,66	0,64	0,66
Osvětlení	0,23	0,19	0,17	0,14	0,12	0,10	0,10	0,13	0,16	0,20	0,22	0,23
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

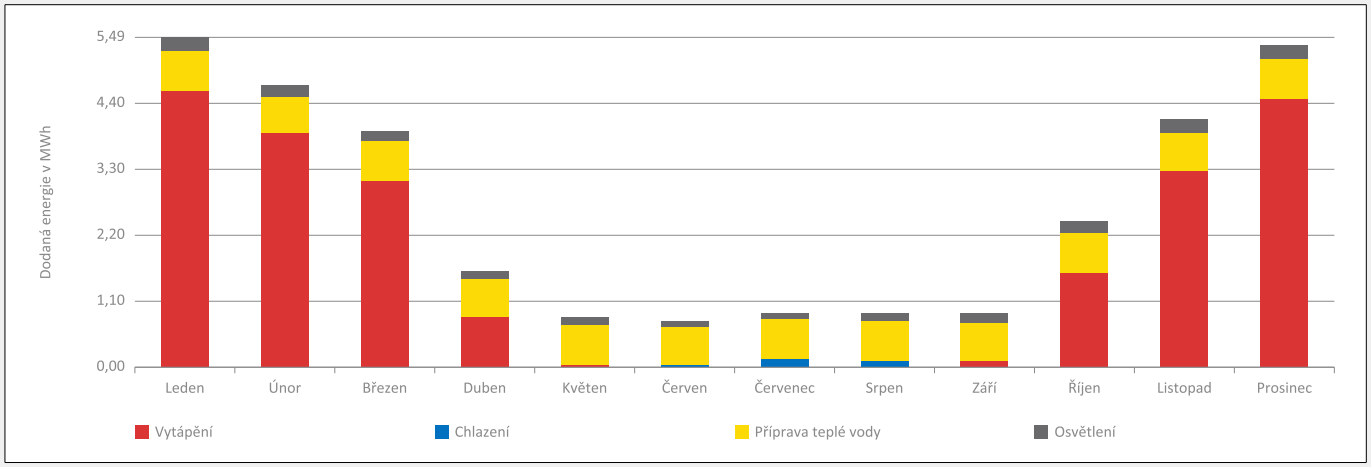

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	15,698	Solární zisky	MWh/rok	4,342
Větrání		6,855	Vnitřní zisky - lidé		1,928
Netěsnosti obálky - infiltrace		1,785	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		2,602
Celkem		24,338	Celkem		8,871

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	15,467	kWh/m^2.rok	54

Bilance ztrát energie (%)

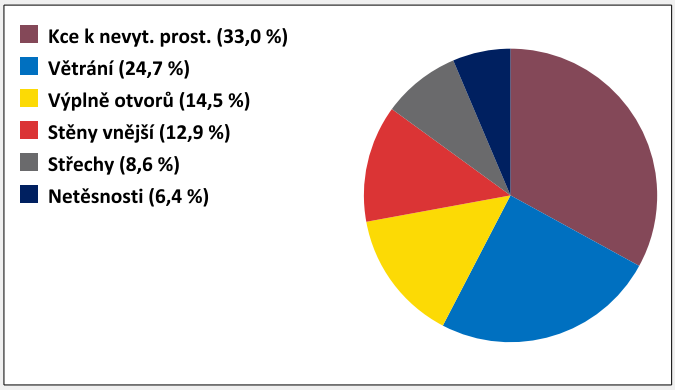

Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

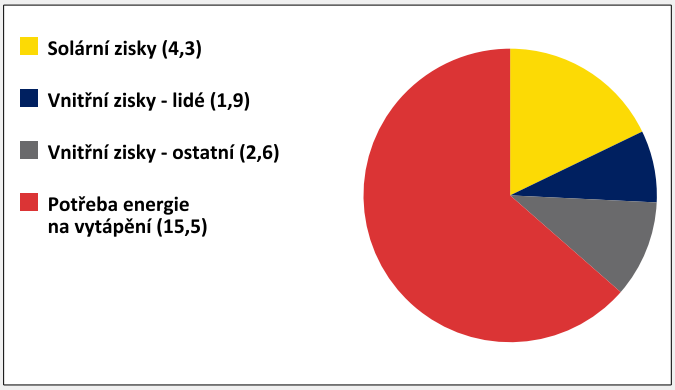


BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Bilance se sestavuje jen pro chlazéné zóny budovy. Celkové zisky energie budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a solárními zisky přes konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Zisky energie jsou sníženy o využitelné ztráty energie prostupem i větráním, kdy je teplota exteriéru nižší než teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající zisky energie tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat soustavou chlazení.


ZISKY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE - PŘEDCHLAZENÍ		
Vnitřní zisky (lidé, osvětlení, spotřebiče atd.)	MWh/rok	1,548	Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	2,916
Solární zisky konstrukcemi		3,538	Větrání		1,273
Ostatní zisky (prostupem, větráním, infiltrací)		0,000	Netěsnosti obálky - infiltrace		0,302
Celkem		5,087	Celkem		4,491

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ	MWh/rok	0,596	kWh/m^2.rok	2

Bilance zisků energie (MWh/rok)

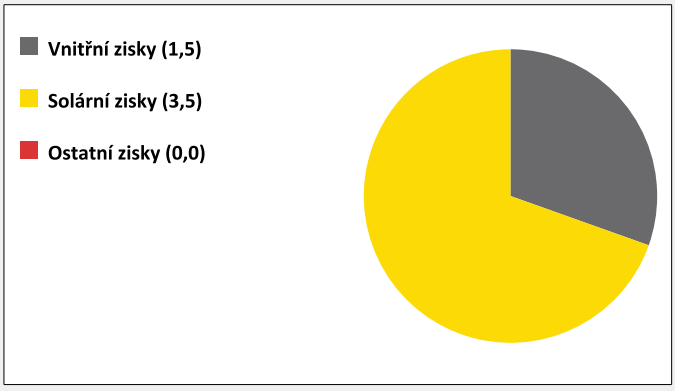

Bilance potřeby energie na chlazení (MWh/rok)

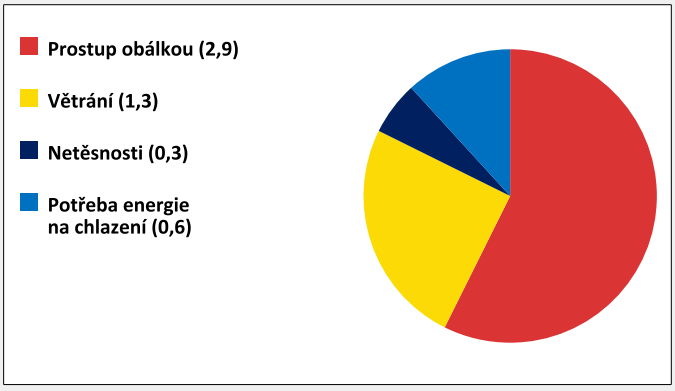

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**207,9**				
SV1	Stěna vnější S1	20,0	EXT	161,3	**0,19**	0,30	0,30	63 %
SV2	Stěna vnější S2	20,0	EXT	36,9	**0,20**	0,30	0,30	67 %
SV3	Stěna vnější S3 vikýř	20,0	EXT	9,8	**0,15**	0,30	0,30	50 %
STŘECHY				**131,0**				
ST1	Střecha šikmá ST1	20,0	EXT	131,0	**0,20**	0,24	0,24	83 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**96,3**				
KN1	Strop STR1 nad suterenem	20,0	NEVYT	96,3	**1,6**	0,30	0,30	533 %
VÝPLNĚ OTVORŮ				**36,7**				
VO1	okno o1	20,0	EXT	6,1	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO2	okno o2	20,0	EXT	4,0	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO3	okno o3	20,0	EXT	2,4	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO4	okno o4	20,0	EXT	0,6	**1,9**	1,5	1,5	127 %
VO5	okno o5	20,0	EXT	2,0	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO6	okno o6	20,0	EXT	4,9	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO7	okno o7	20,0	EXT	3,2	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO8	okno o8	20,0	EXT	0,8	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO9	okno o9	20,0	EXT	0,5	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO10	okno o10 vikýř	20,0	EXT	6,7	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO11	okno střešní o11	20,0	EXT	3,7	**1,2**	1,5	1,5	80 %
VO12	dveře vnější d1	20,0	EXT	1,8	**1,1**	1,5	1,5	73 %

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.

Vliv tepelných vazeb	**0,020**		0,020	100 %

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Tepelné čerpadlo vzduch/voda	14,0	elektřina	5,0	-	3,2	87,0	83,0	75,2 %
									11,6
ZT2	Bivalentní zdroj elektro	14,0	elektřina	1,1	95,0	-	87,0	83,0	4,8 %
									0,74
ZT3	Krbová vložka	10,0	kusové dřevo a štěpka	4,5	70,0	-	99,0	99,0	20,0 %
									3,1

CHLAZENÍ

Ozn.	Zdroj chladu	Soustava chlazení uvnitř budovy						
		Celkový jmenovitý chladící výkon	Palivo	Spotřeba energie na chlazení v palivu	Sezónní chladící faktor zdroje chladu	Sezónní účinnost distribuce a akumulace chladu	Sezónní účinnost sdílení chladu	Potřeba energie na chlazení
								% pokrytí
		kW		MWh/rok	---	%	%	MWh/rok
ZC1	Klimatizace multisplitová	6,0	elektřina	0,27	2,7	95,0	87,0	100,0 %
								0,60

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	Tepelné čerpadlo vzduch/voda	14,0	elektřina	2,5	-	2,9	59,7	82,3	94,0 %
									4,3
ZT2	Bivalentní zdroj elektro	14,0	elektřina	0,48	95,0	-	59,7	5,3	6,0 %
									0,27

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Rodinný dům - obytná část	LED	288,8	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Není navrženo
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	Není navrženo
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	Není navrženo

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	NE	ANO	Navržena střešní FV elektrárna 8x panel na střeše garáže s orientací na jih + bateriové úložiště
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	Není navrženo
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	Není navrženo - v místě není možnost napojení na CZT
	Tepelná čerpadla	ANO	ANO	ANO	Tepelné čerpadlo je již instalováno

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření

Pro snížení energetické náročnosti budovy je navrženo toto opatření:
1) instalace střešní FV elektrárny na objektu garáže - 8x FV panel s orientací na jih (sklon 30°) + bateriové úložiště

	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	Celková dodaná energie	Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	71	110	85	C
	20,6	**31,8**	**24,6**	
Soubor navržených opatření	71	110	66	B
	20,6	**31,8**	**19,1**	
Dosažená úspora energie	0	0	19	
	0,0	**0,0**	**5,5**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	288,8	62	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,37	0,36	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	110	121	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	85	125	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU			
Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.5 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1


ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY
Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ	
Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA			
Jméno / obchodní firma:	Ing. Jiří Kulhánek	**Číslo oprávnění:**	1244
Telefon:	602211517	**E-mail:**	kulhanek@jkprojekt.cz

URČENÁ OSOBA			
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.			
Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

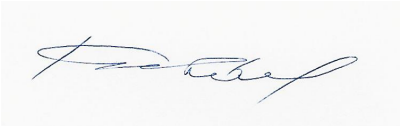PLATNOST PRŮKAZU			
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.			
Evidenční číslo průkazu:	902778.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	06.11.2026		
Platnost průkazu do:	06.11.2036		