


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Doporučení

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu ma energetickou náročností je znázorněn šipkou

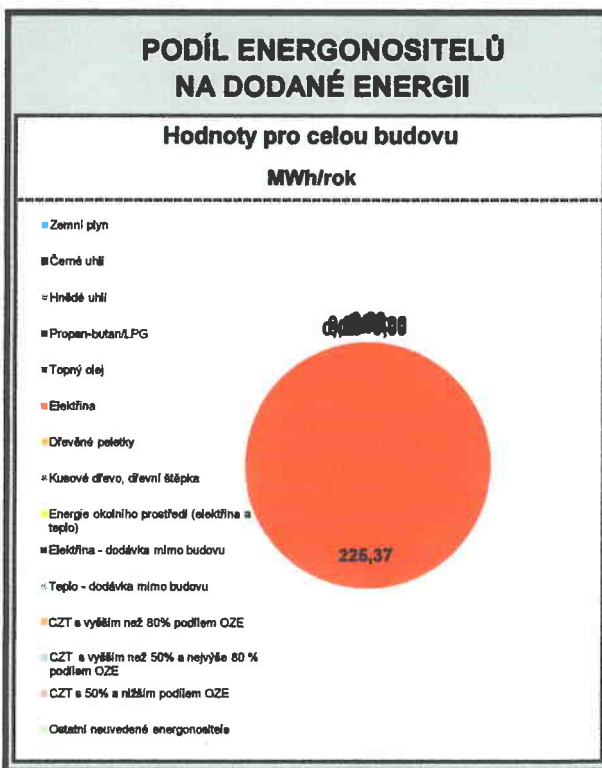

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² .K)	Dílní dodaná energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² .rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D	54,8				27,3	12,3
	E	0,43					
	F						
	G						
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu		130,9	0,0	0,0	0,0	65,1	29,4
	MWh/rok						

Zpracovatel:	ing.Věra Sytařová	Osvědčení č.:	110
Kontakt:	verasytar@seznam.cz, 605137701	Vyhotoveno dne:	17. červenec 2017
		Podpis:	